


Monitoreo Agua Subterránea

1AB Cuncumén


1AB Cuncumén

Pozo 1AB Cuncumén abastecimiento agua Potable.

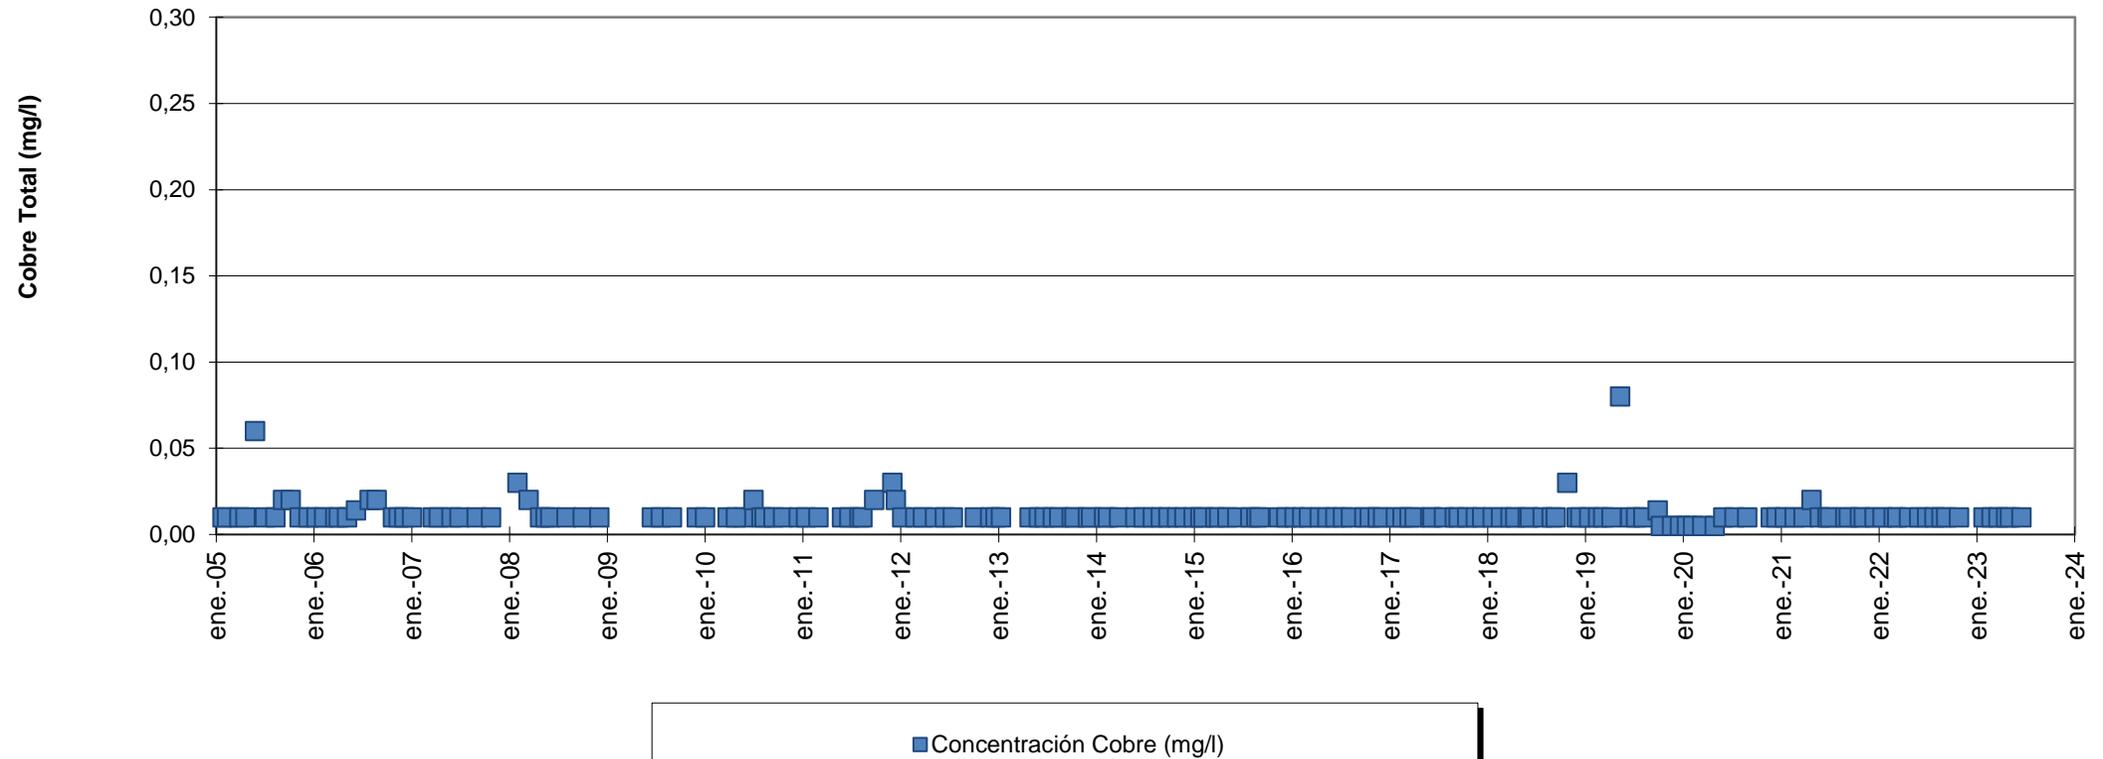


1AB Cuncumén

Pozo 1AB Cuncumén abastecimiento agua Potable.

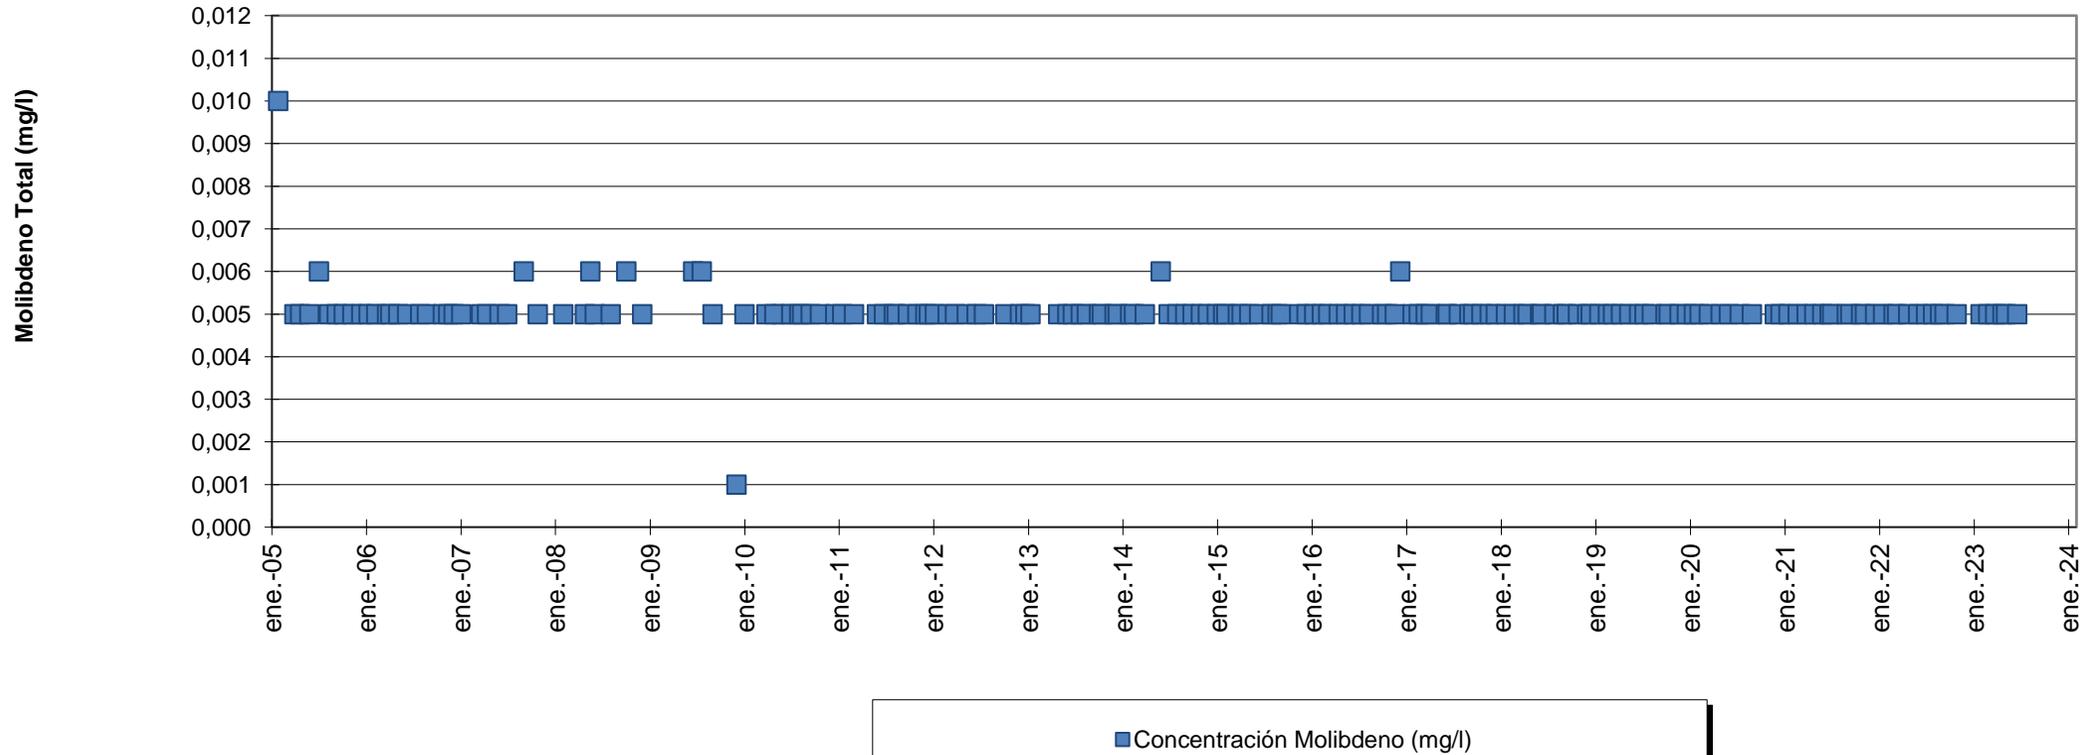

1AB Cuncumén


Pozo 1AB Cuncumén abastecimiento agua Potable.

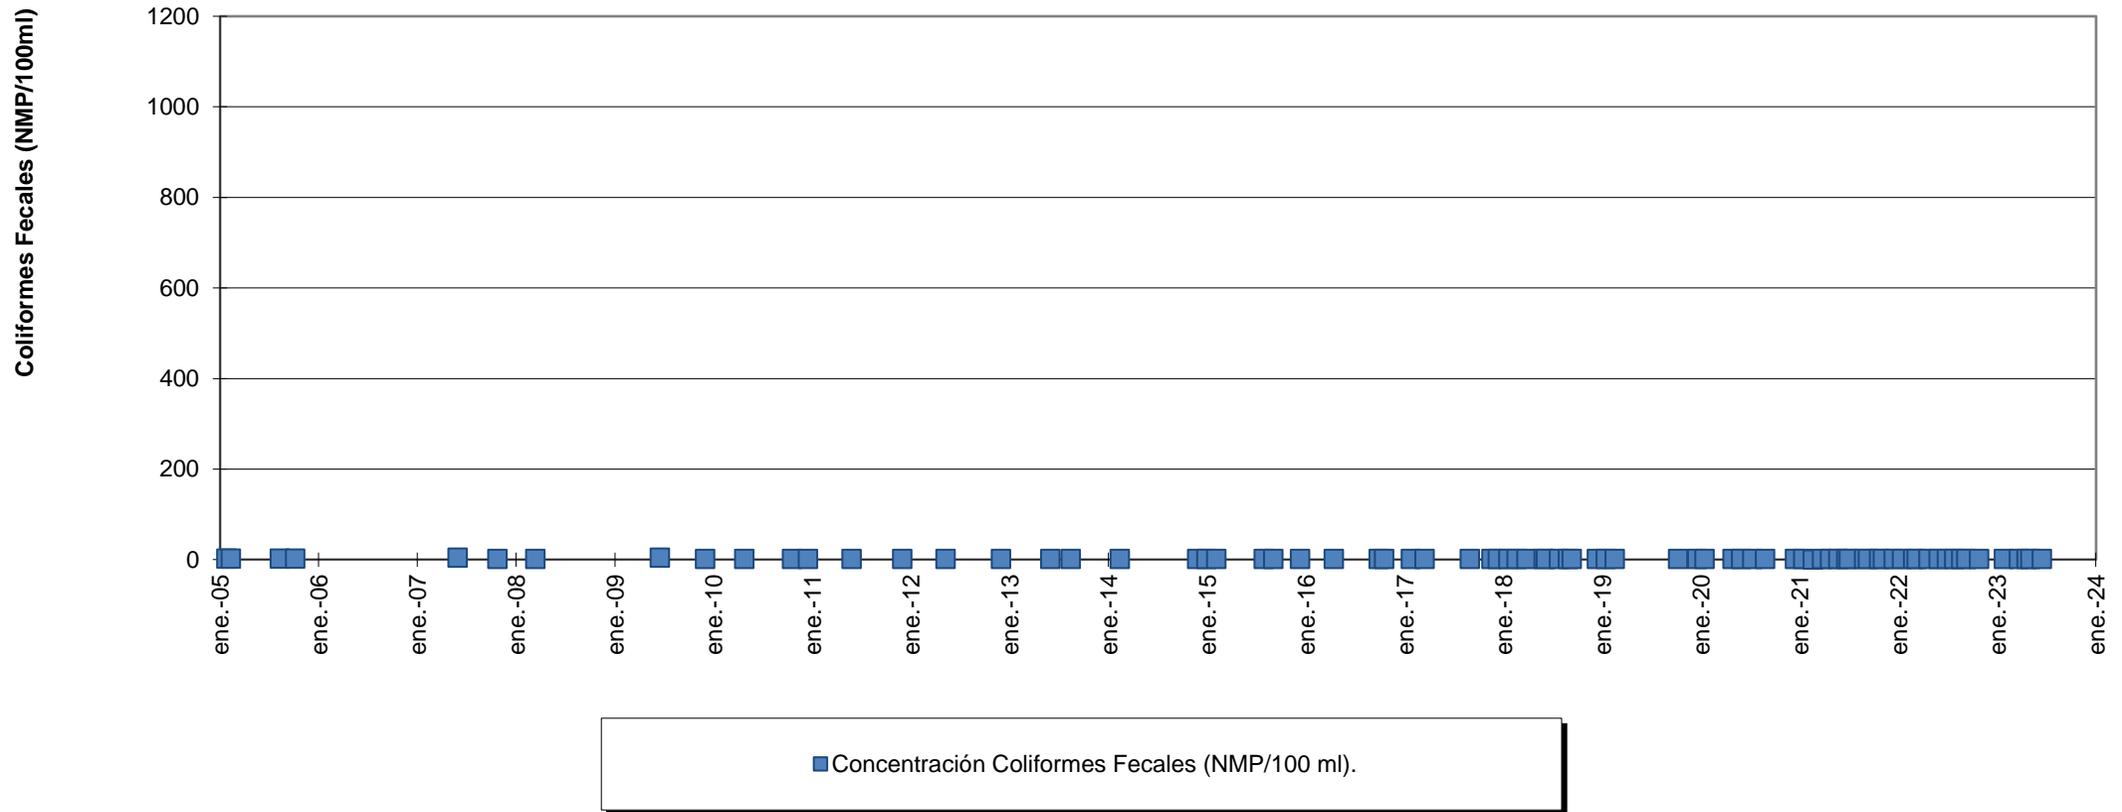

Parámetro de coliforme fecal no estaría relacionado con la actividad minera que desarrolla MLP

1AB Cuncumén


Pozo 1AB Cuncumén abastecimiento agua Potable.

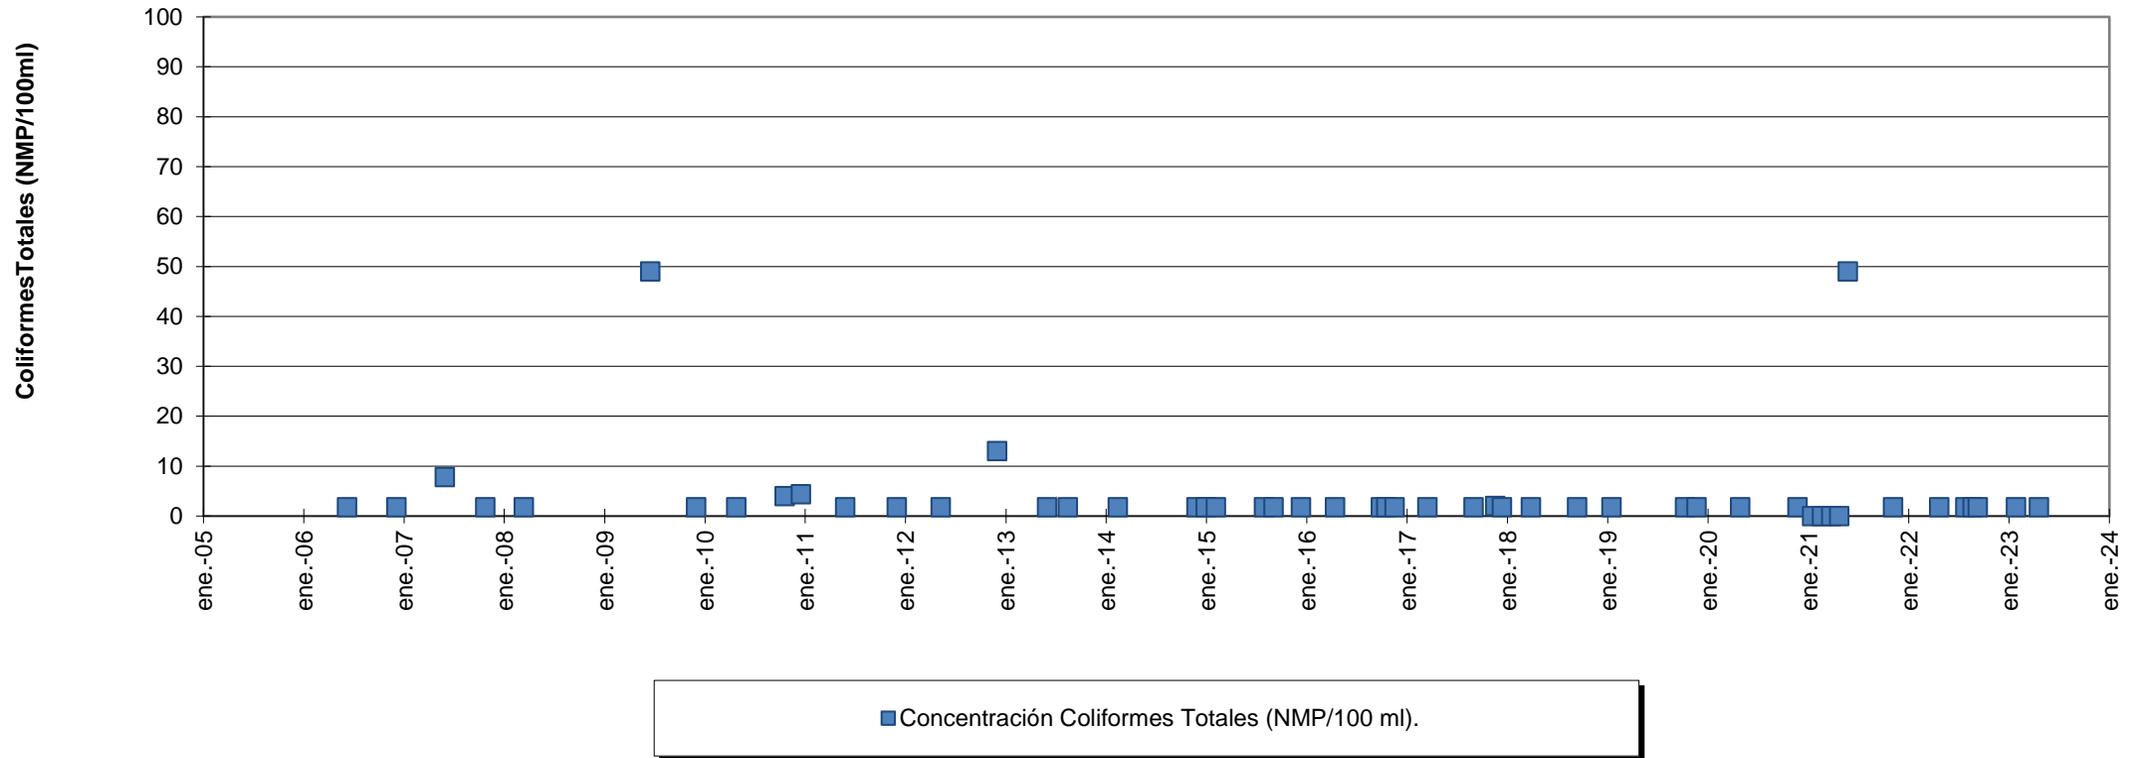

Parámetro de coliforme total no estaría relacionado con la actividad minera que desarrolla MLP

1AB Cuncumén

Pozo 1AB Cuncumén abastecimiento agua Potable.

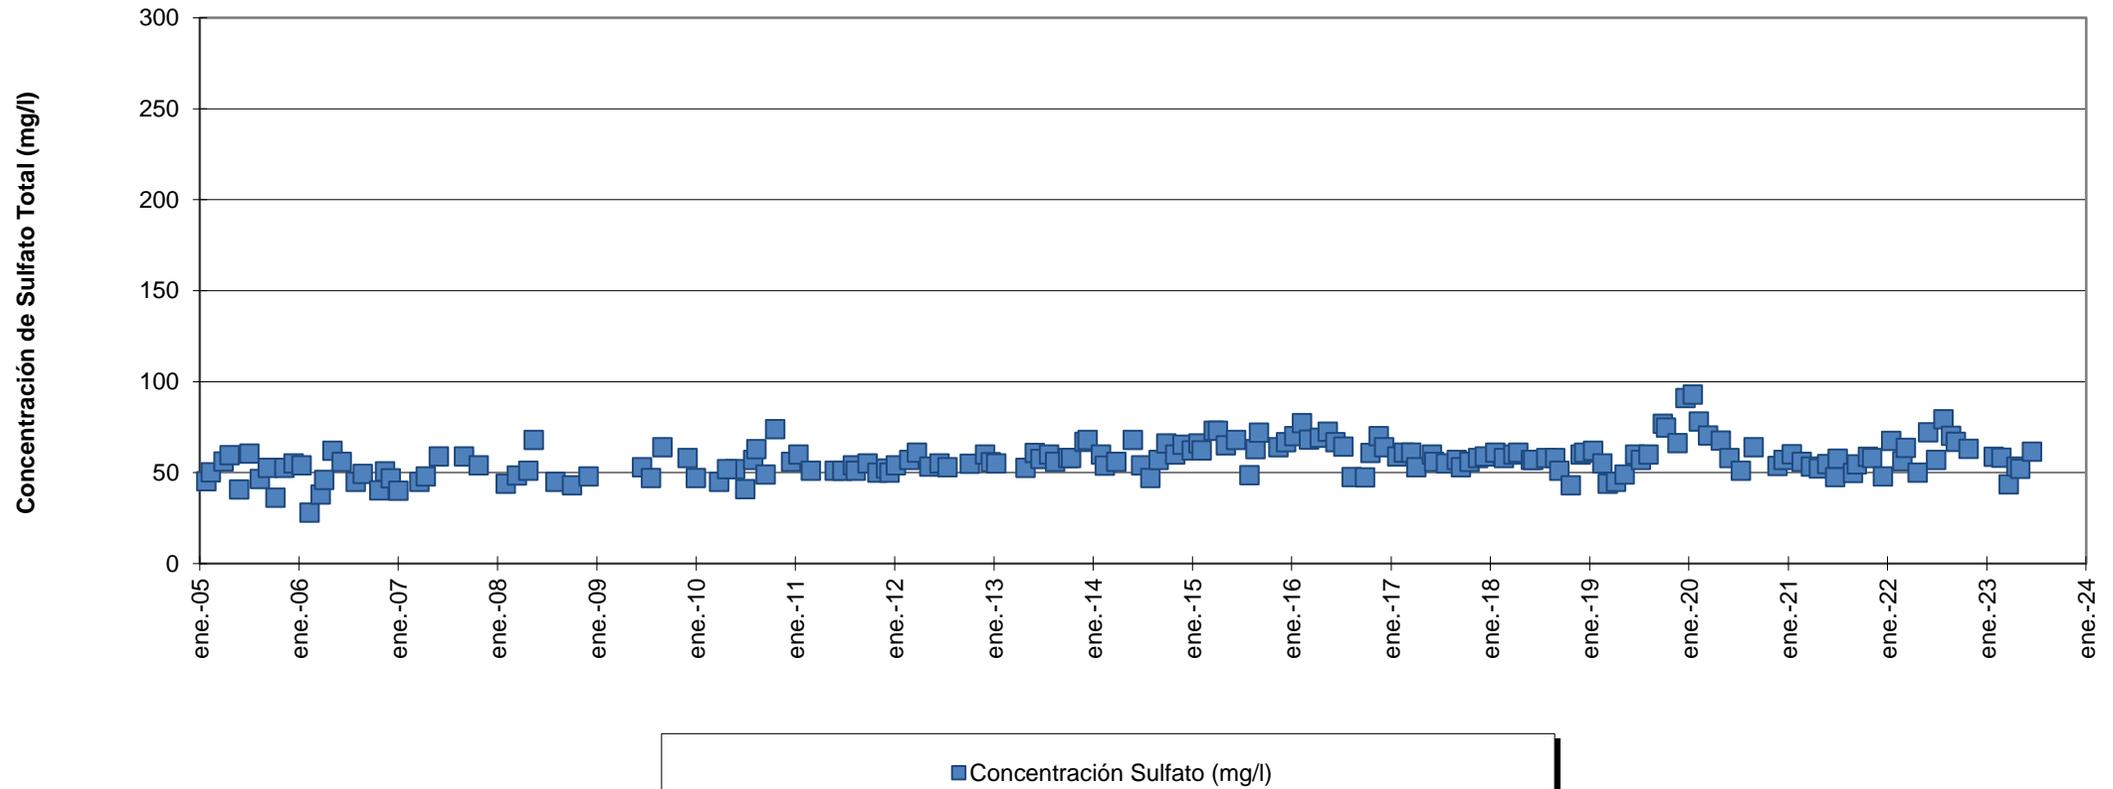


Monitoreo Agua Subterránea

SM 7-3

SM 7-3


Pozo Aguas Abajo Muro Tranque Mauro (SM7-3).

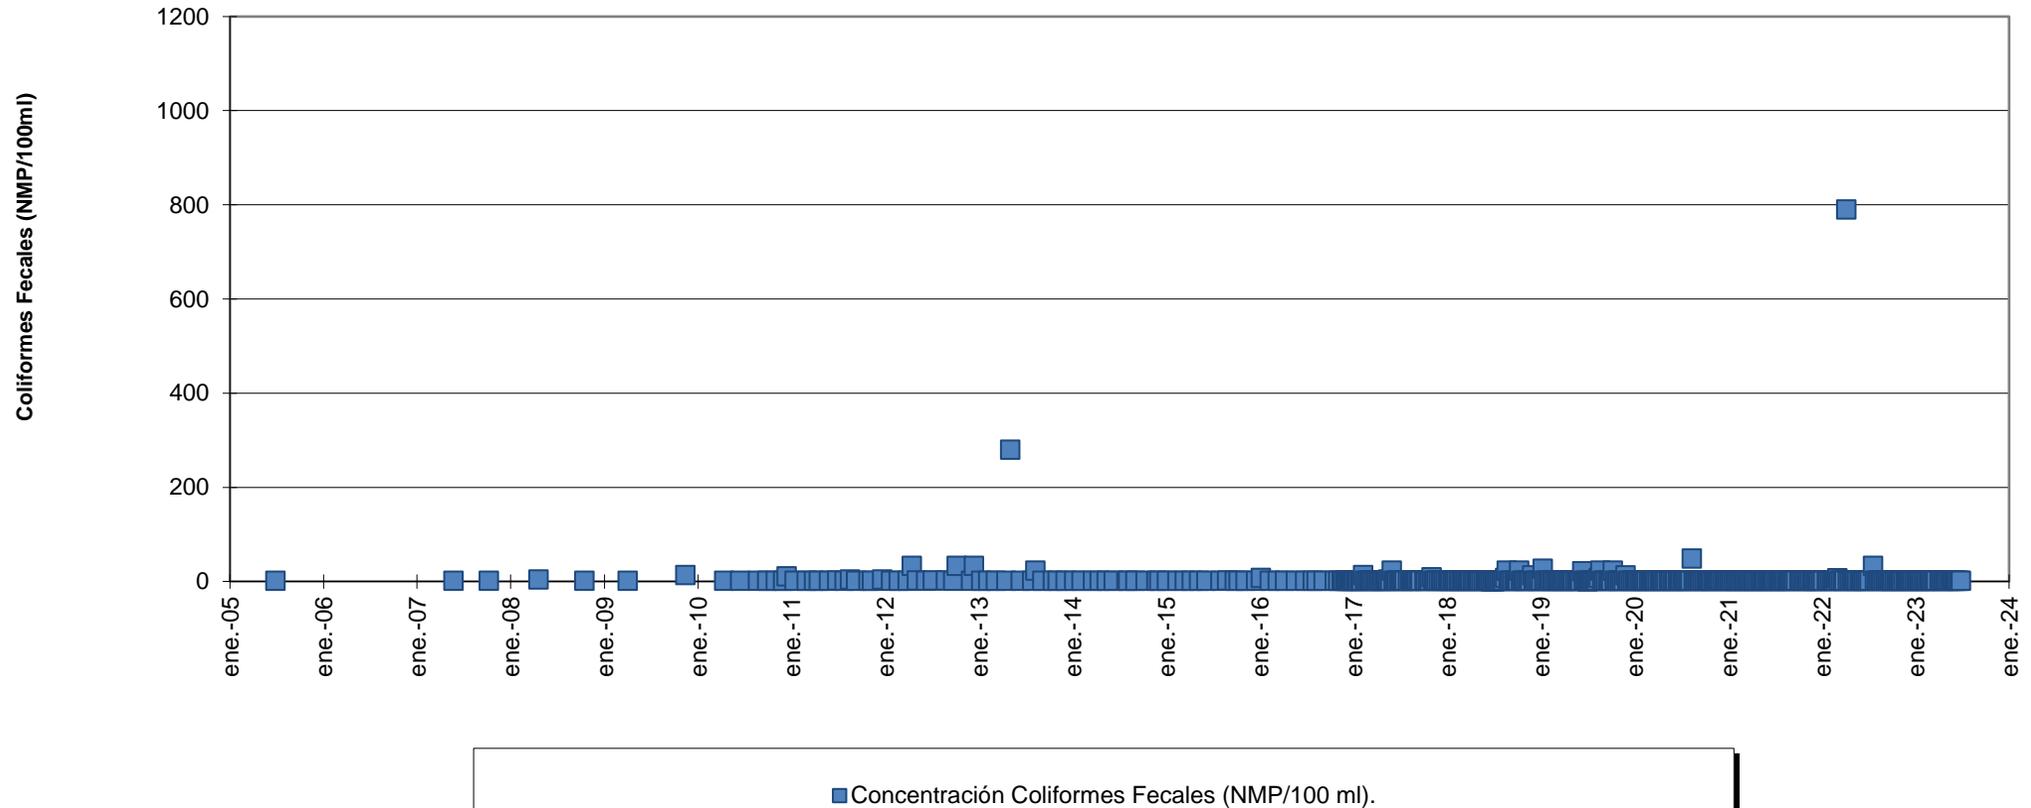

Parámetro de coliforme fecal no estaría relacionado con la actividad minera que desarrolla MLP

SM 7-3

Pozo Aguas Abajo Muro Tranque Mauro (SM7-3).

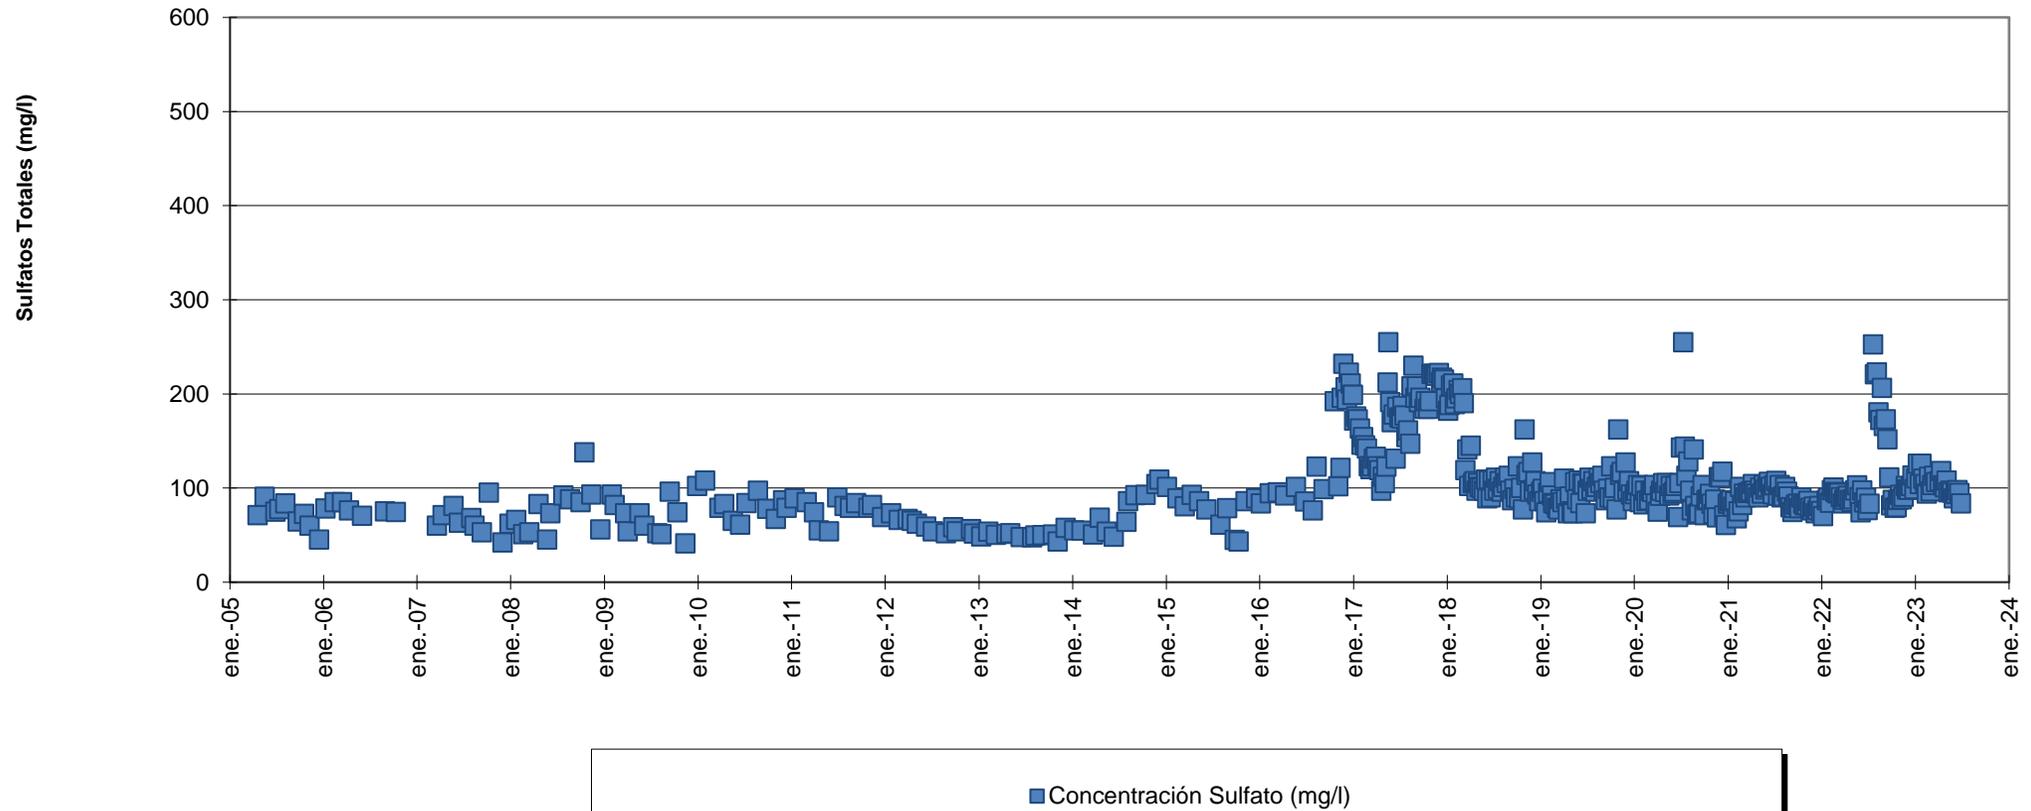


Monitoreo Agua Subterránea

ABF19 Caimanes


ABF19 Caimanes

Pozo APR Caimanes abastecimiento agua Potable.

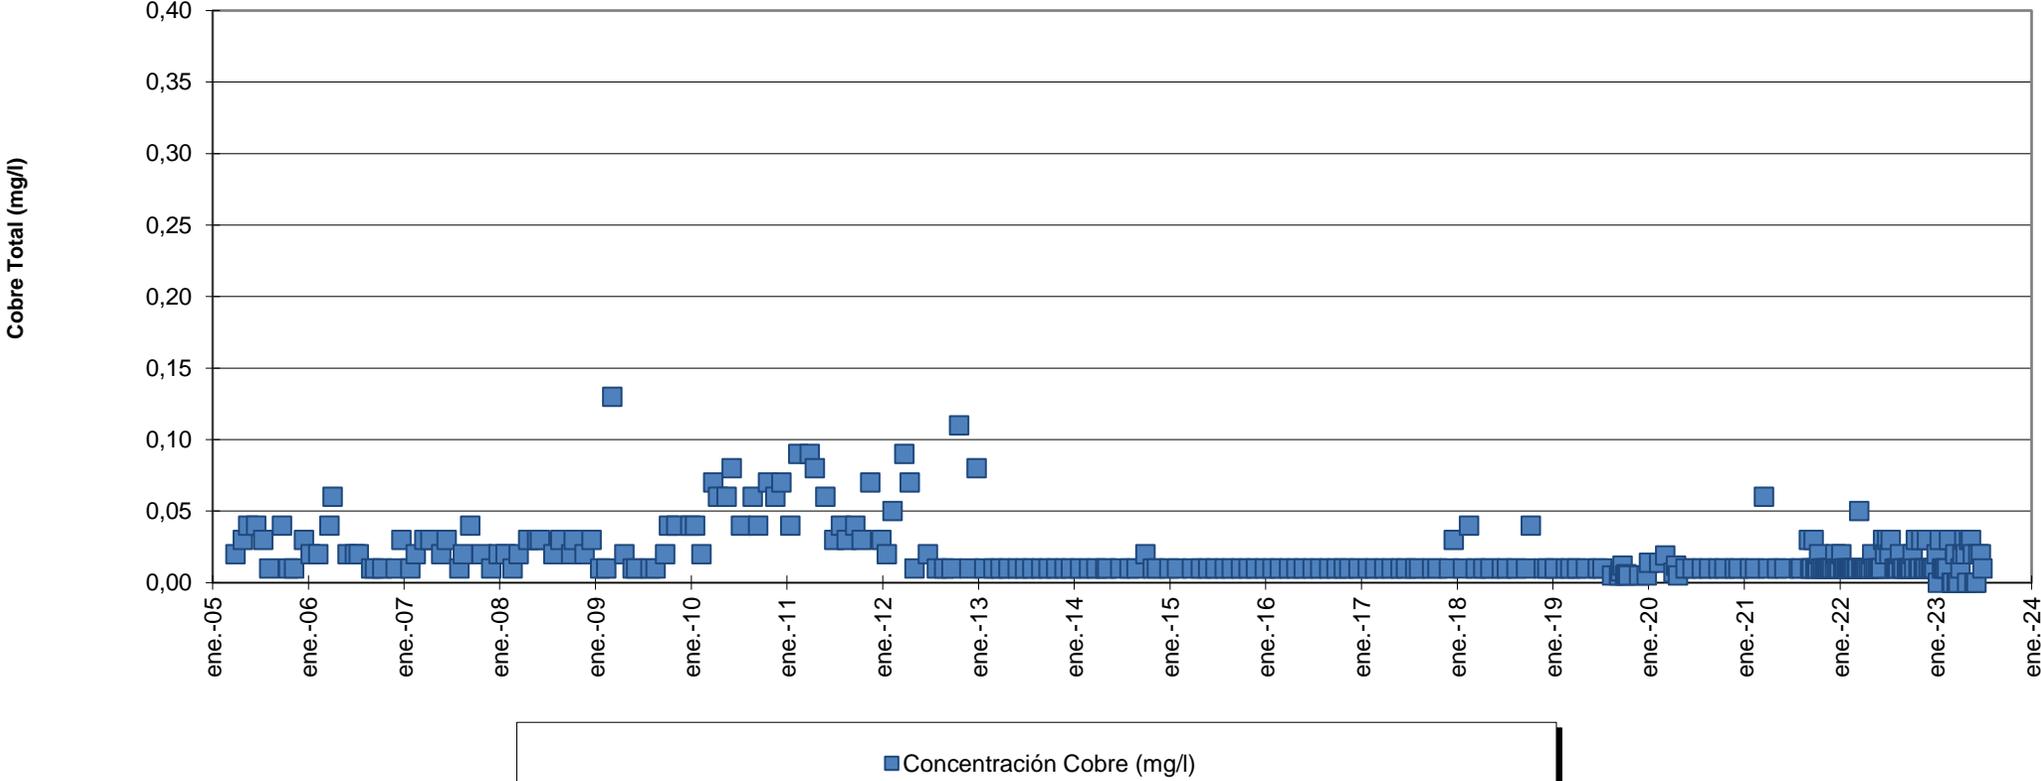

ABF19 Caimanes


Pozo APR Caimanes abastecimiento agua Potable.

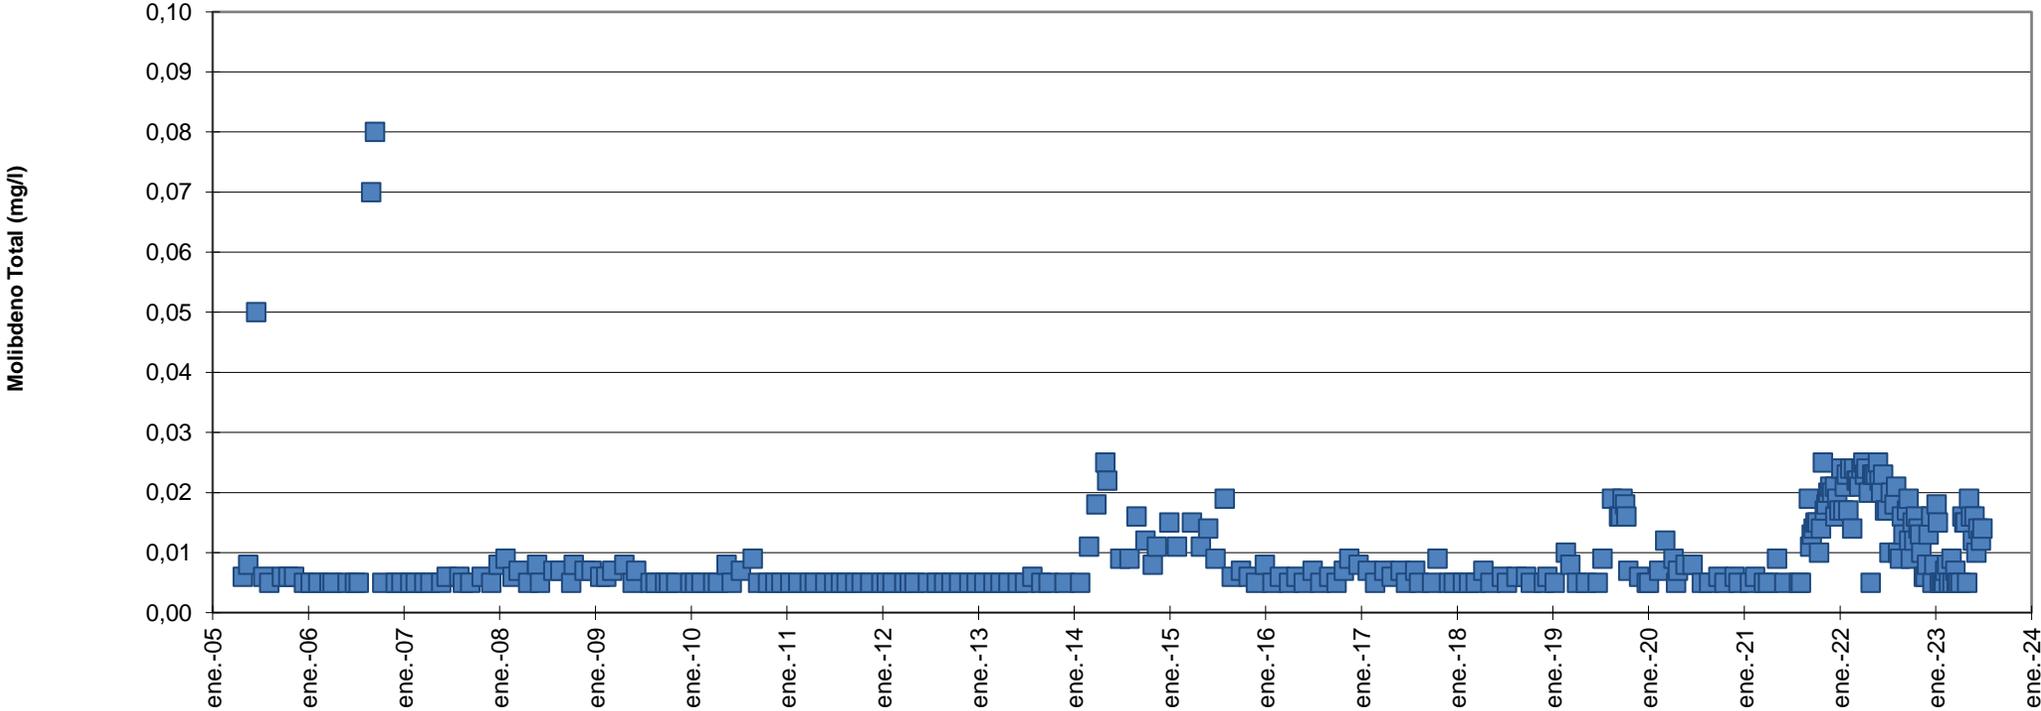

■ Concentración Molibdeno (mg/l)


ABF19 Caimanes

Pozo APR Caimanes abastecimiento agua Potable.

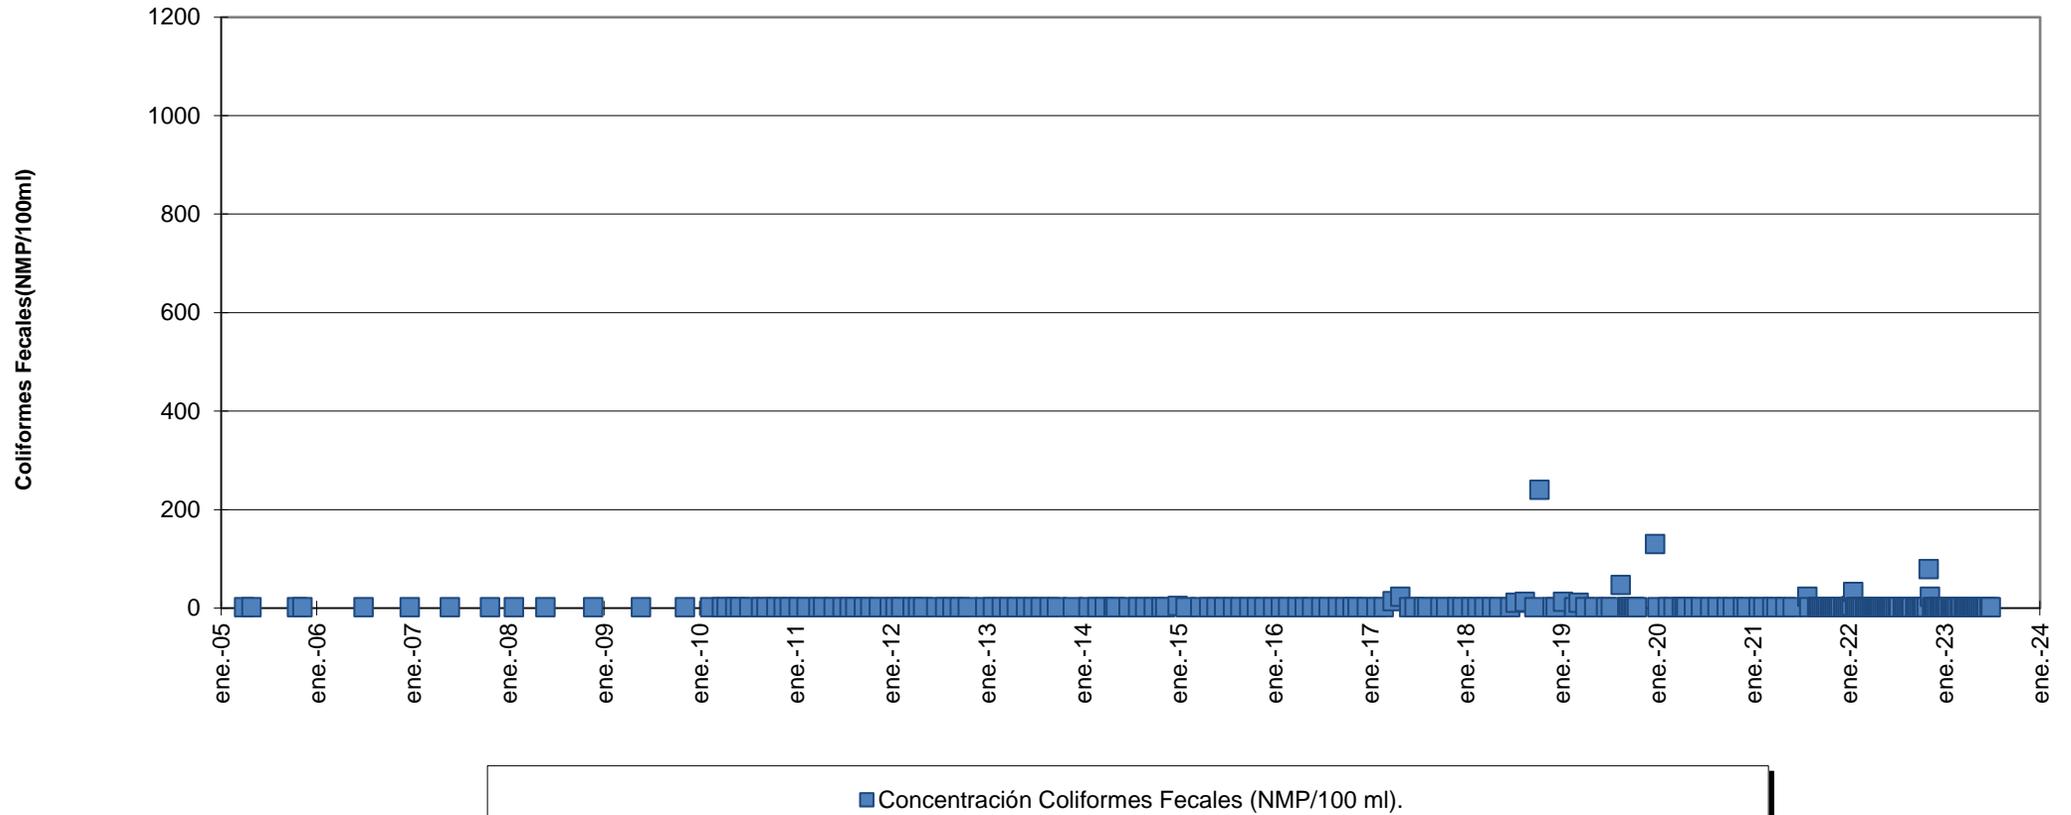

Parámetro de coliforme fecal no estaría relacionado con la actividad minera que desarrolla MLP

ABF19 Caimanes

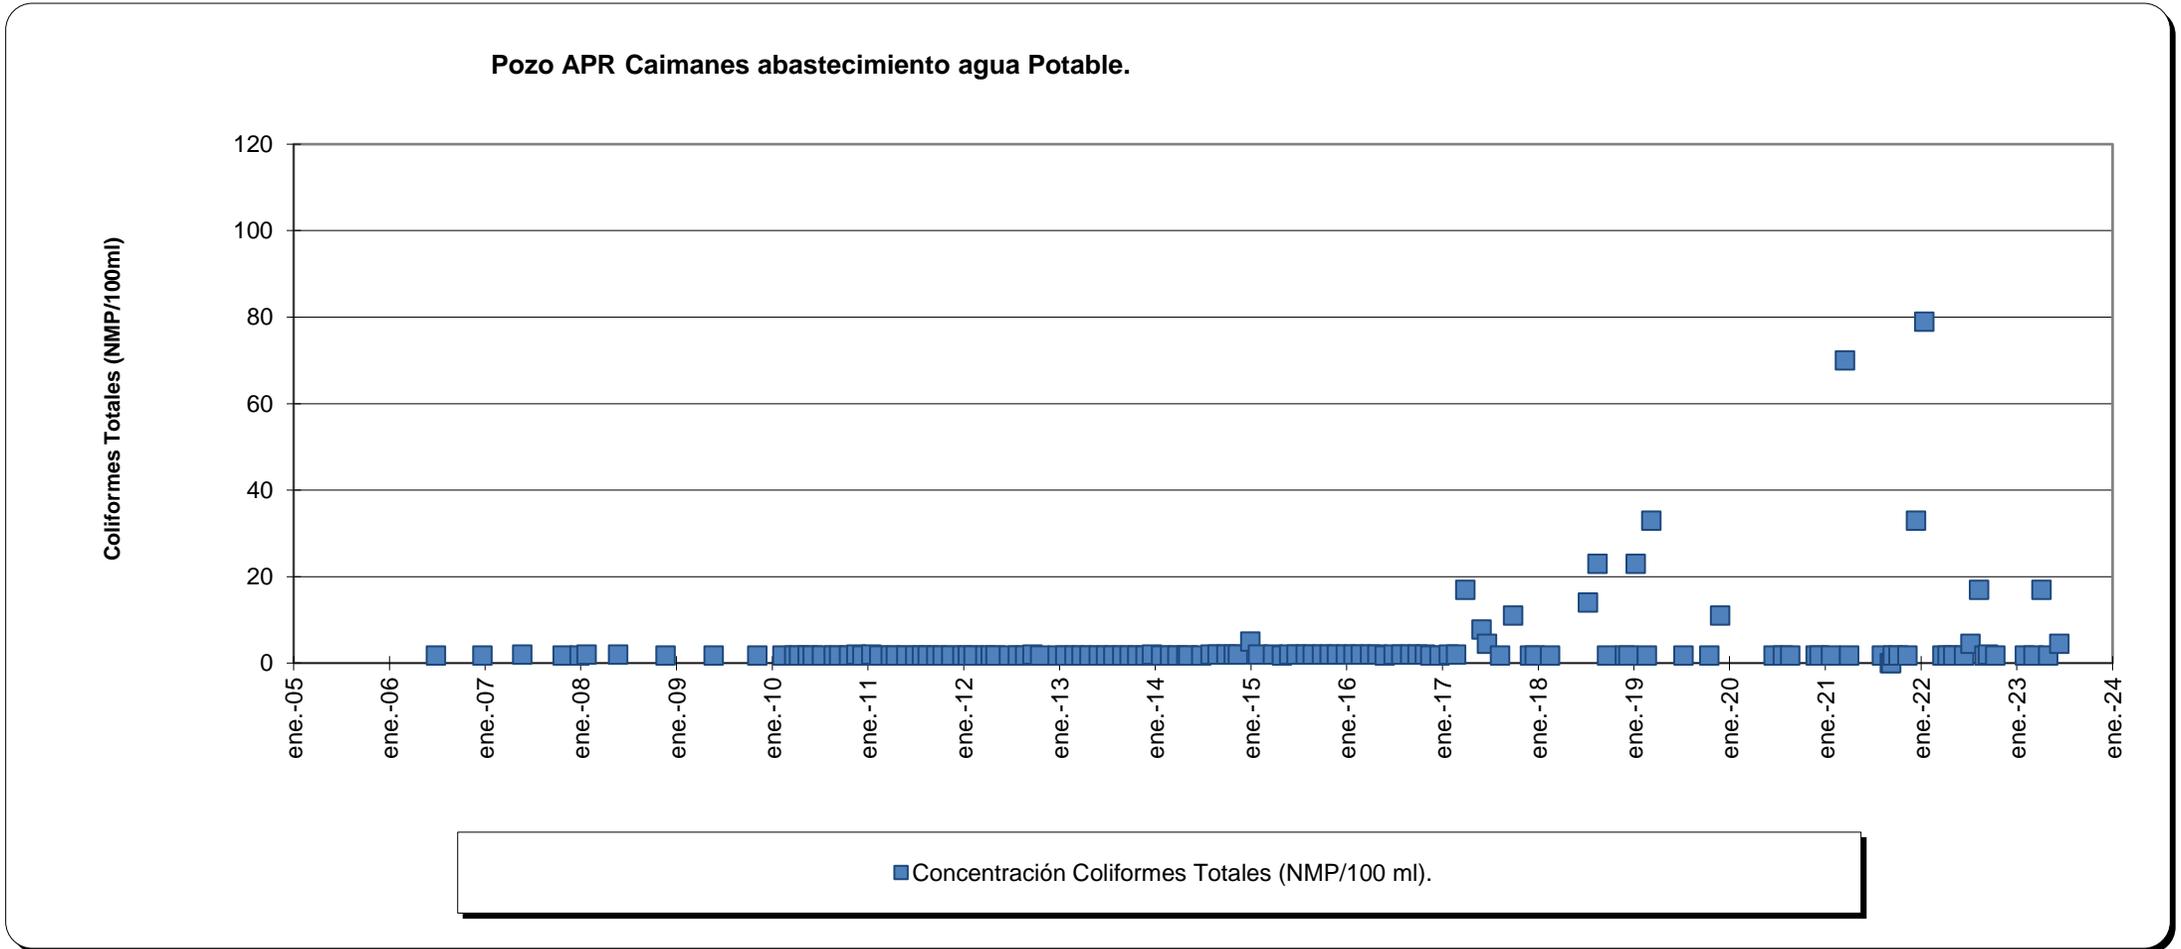

Parámetro de coliforme total no estaría relacionado con la actividad minera que desarrolla MLP

ABF19 Caimanes

Pozo APR Caimanes abastecimiento agua Potable.

