


# Monitoreo Agua Subterránea

1 AB Cuncumén


# 1AB Cuncumén

Molibdono Total (mg/l)  
Punto de Monitoreo Pozo 1AB Cuncumén abastecimiento agua Potable.

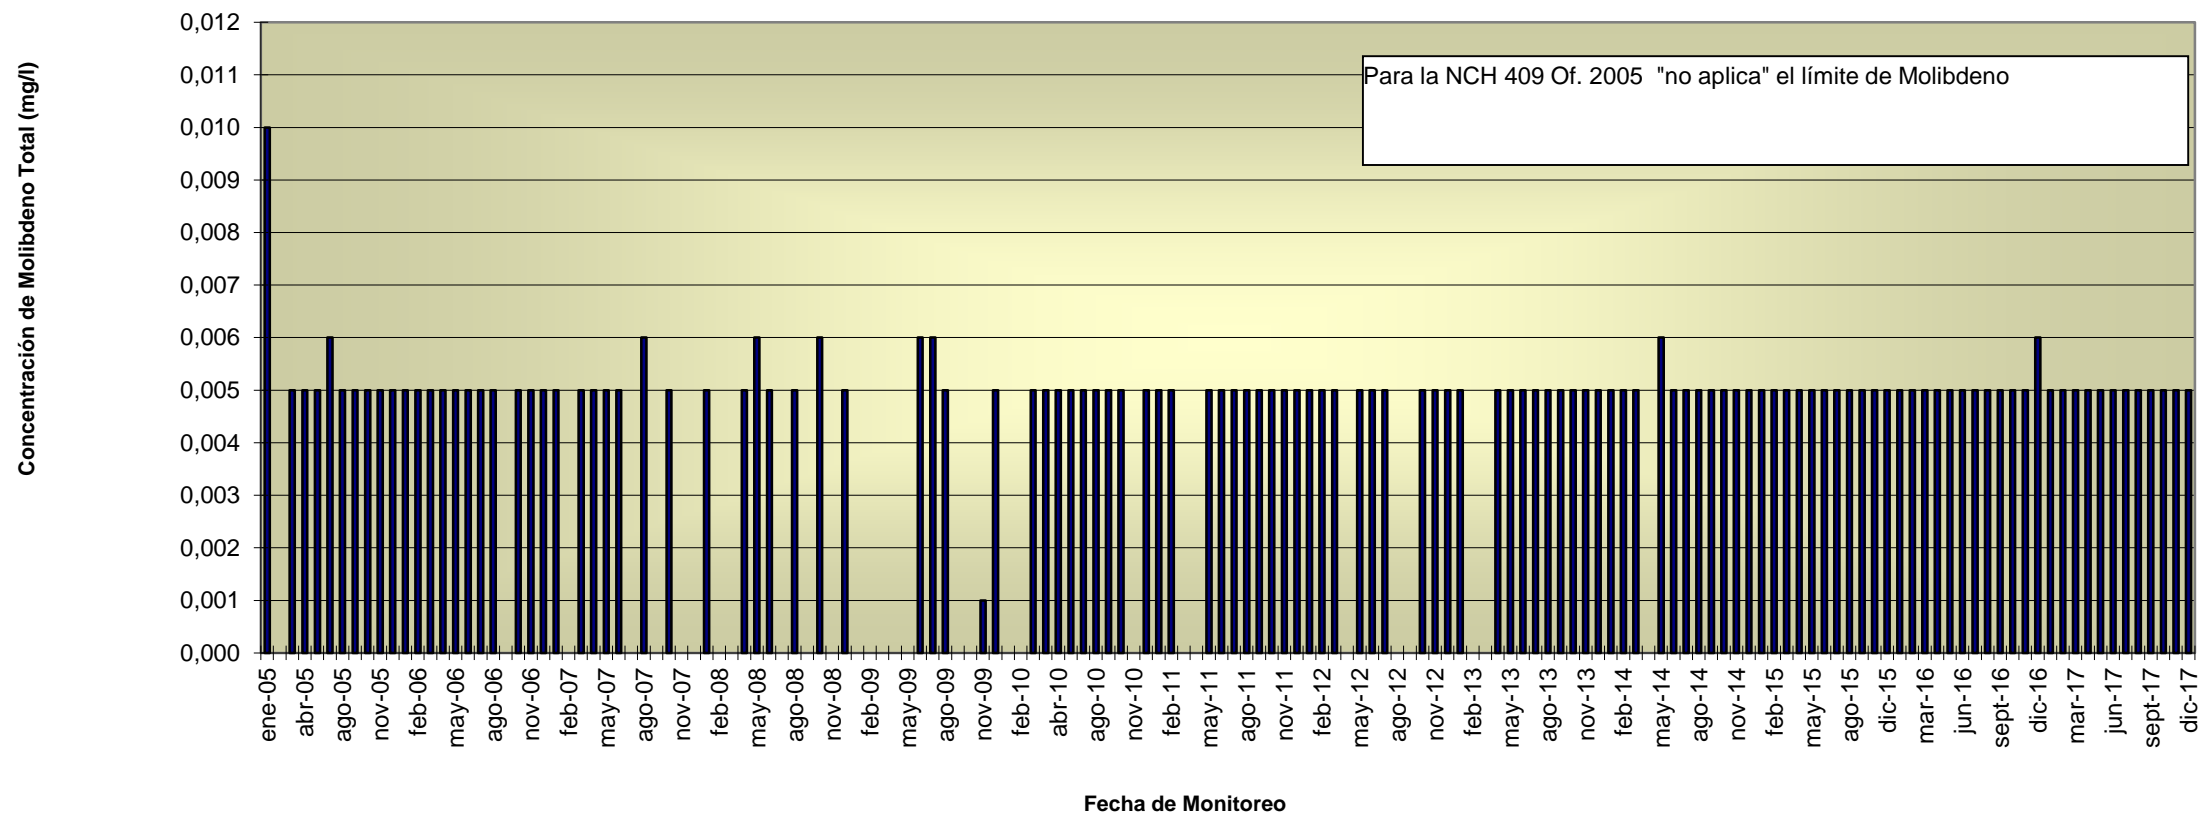

# 1AB Cuncumén

Cobre Total (mg/l)  
Punto de Monitoreo Pozo 1AB Cuncumén abastecimiento agua Potable.

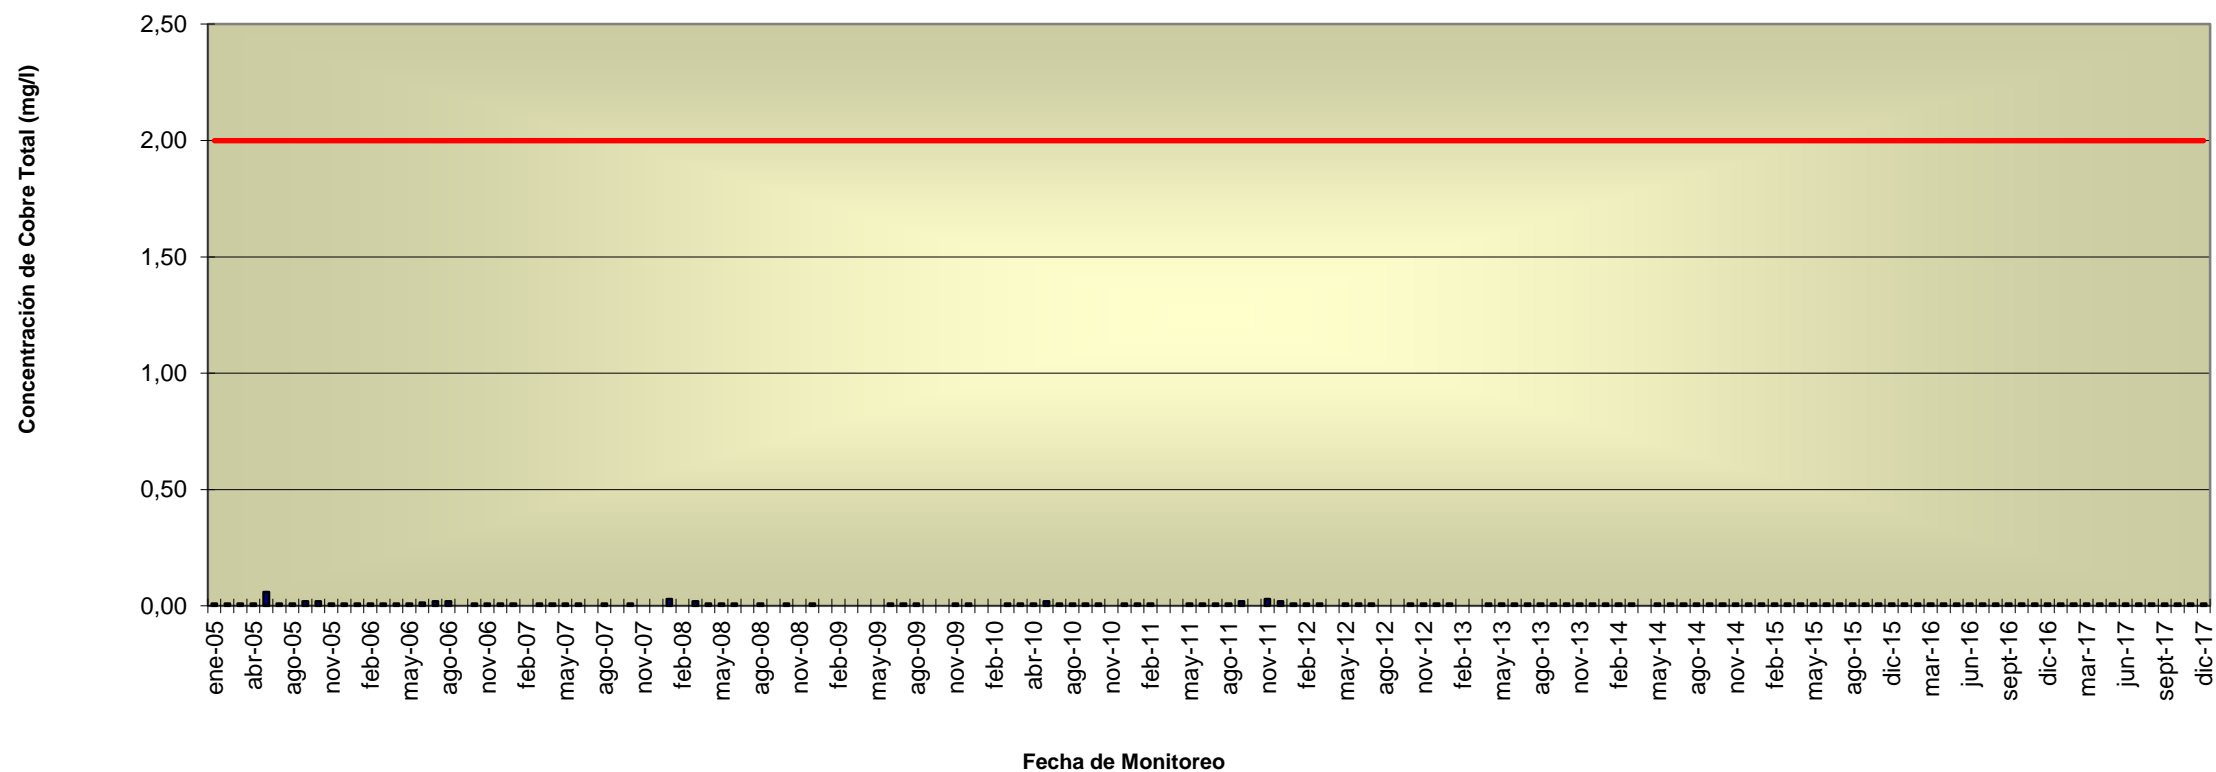


Concentración Cobre (mg/l)

Calidad Agua NCh409 Cobre Total = 2,0 (mg/l)


# 1 AB Cuncumén

Coliformes Totales (NMP/100ml)  
Punto de Monitoreo Pozo 1AB Cuncumén abastecimiento agua Potable.

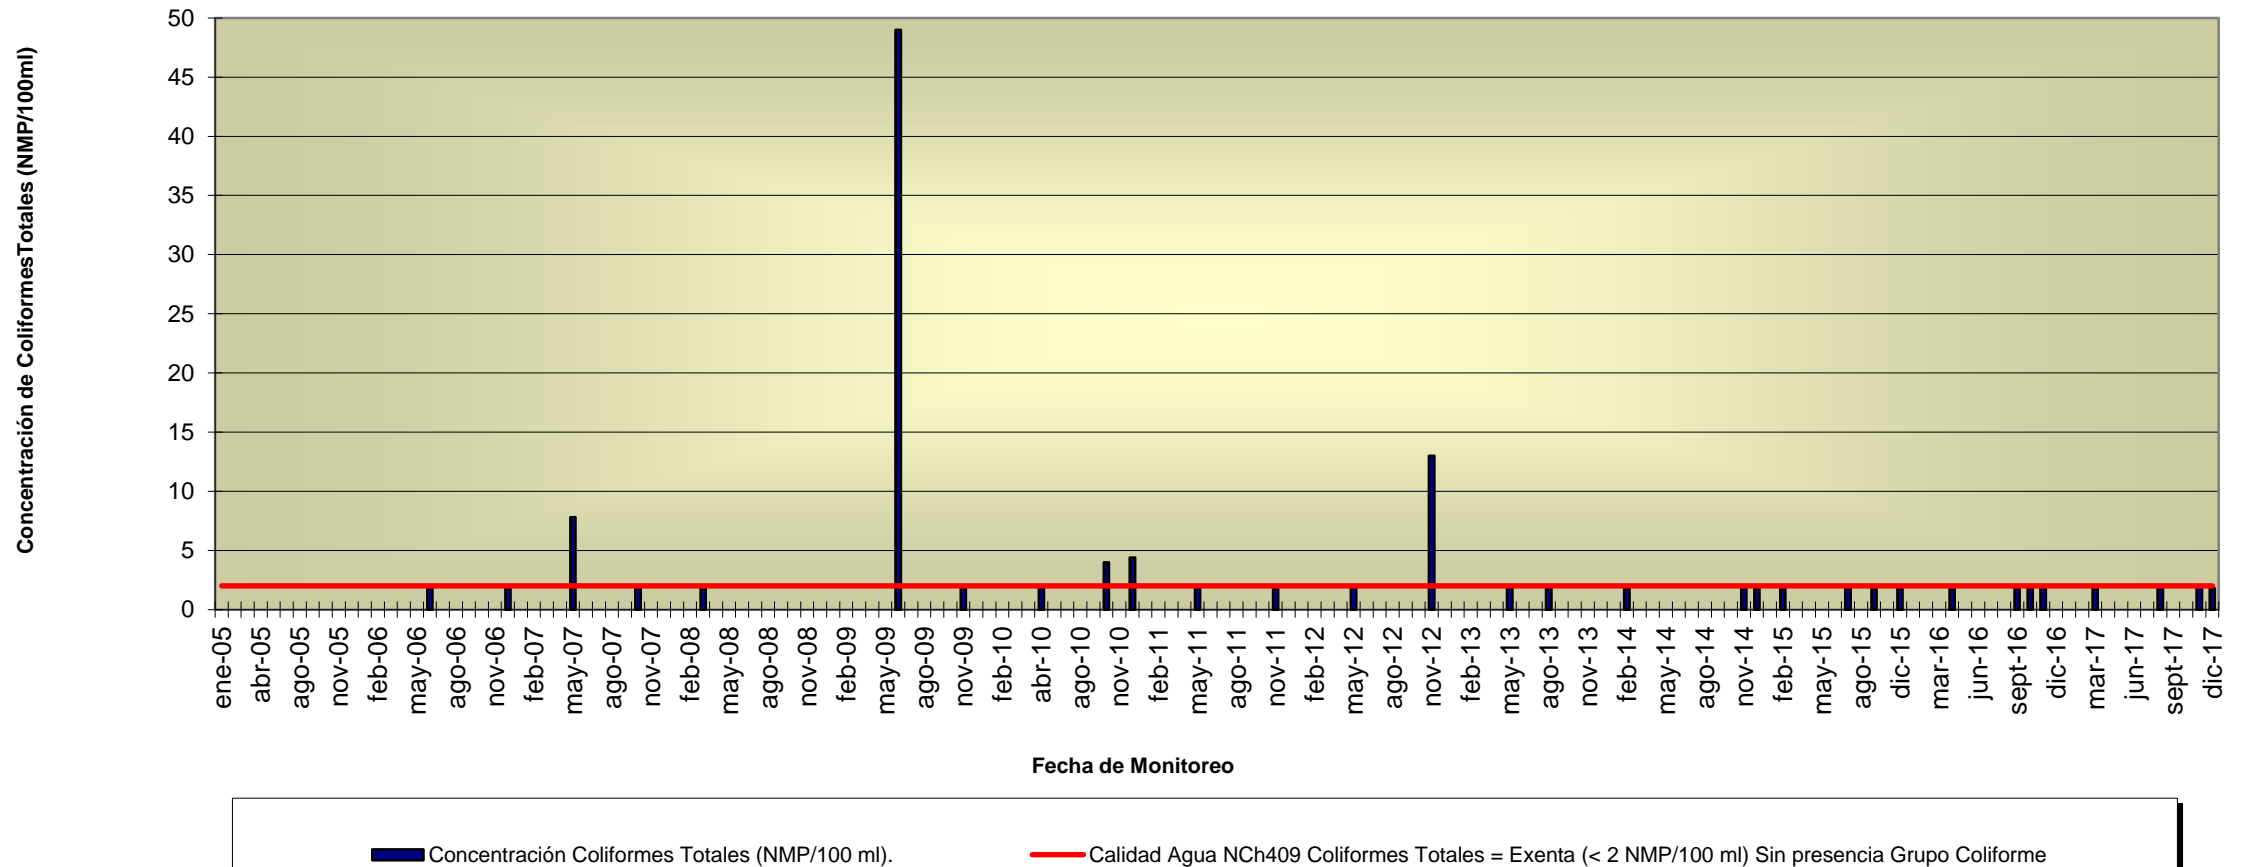

# 1 AB Cuncumén

Coliformes Fecales (NMP/100ml)  
Punto de Monitoreo Pozo 1AB Cuncumén abastecimiento agua Potable.

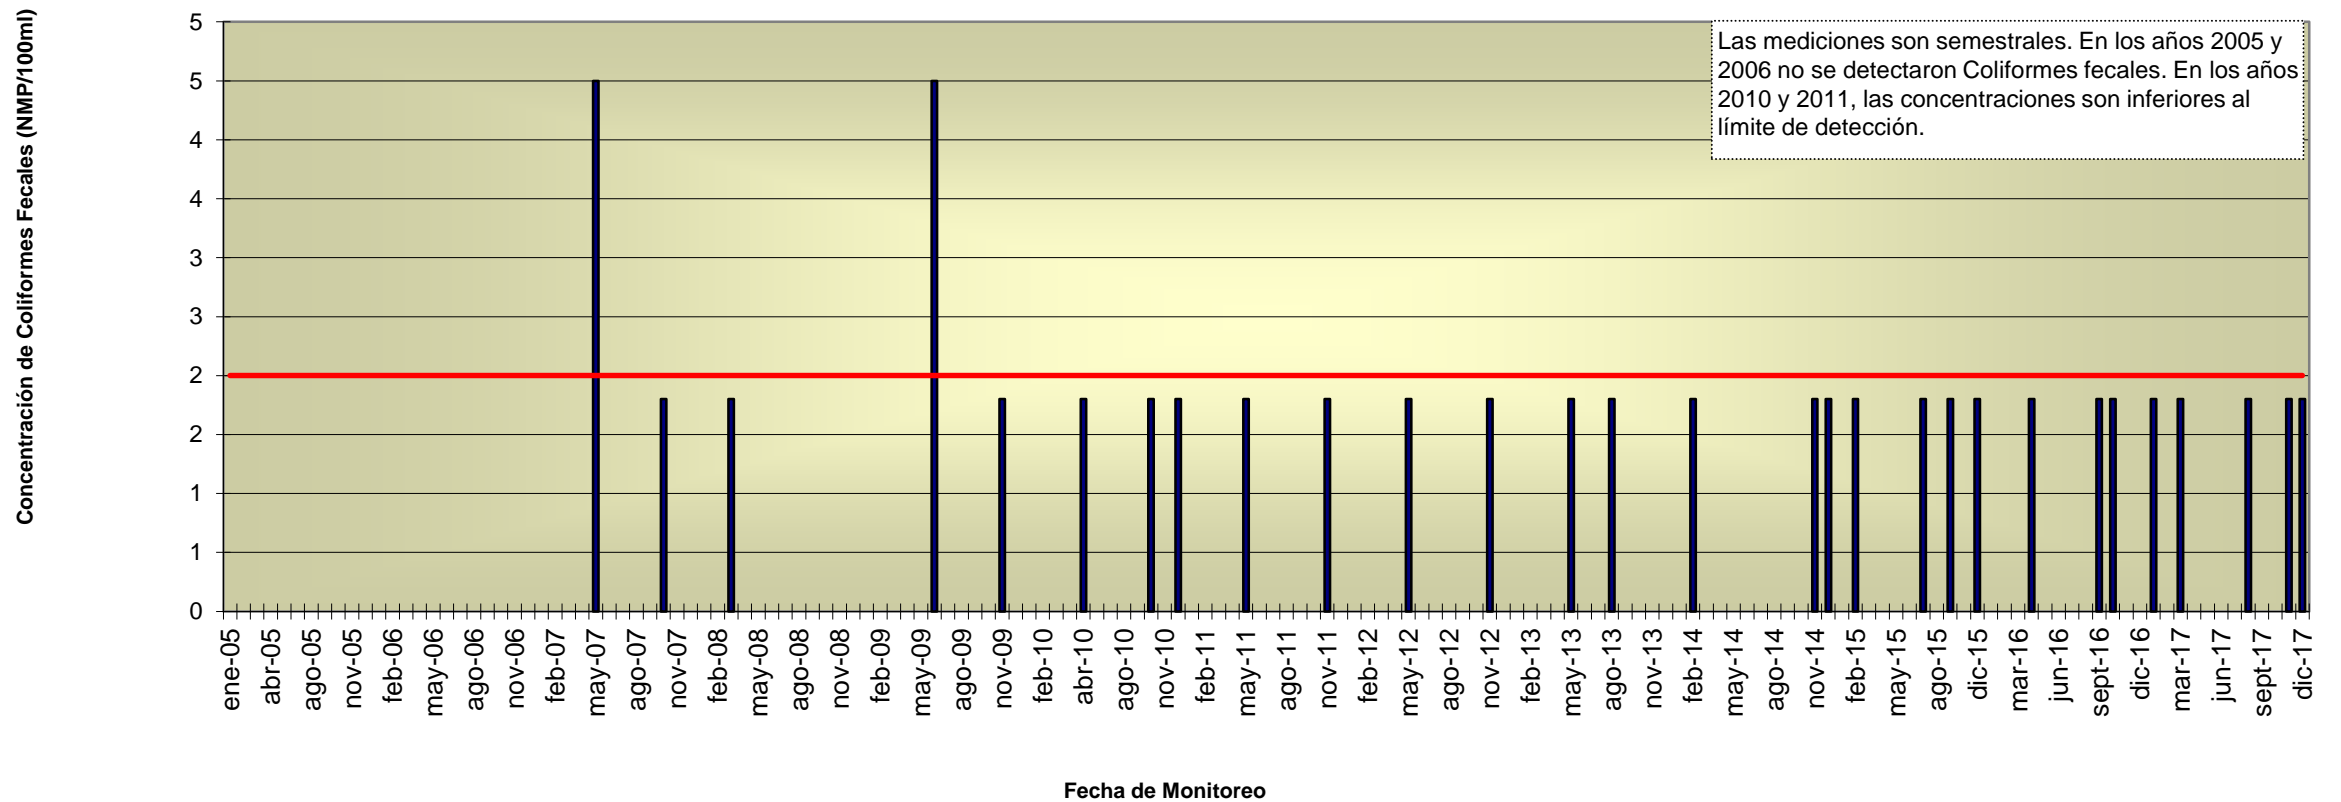


■ Concentración Coliformes Fecales (NMP/100 ml).

— Calidad Agua NCh409 Coliformes Fecales = Sin presencia de Grupo Coliforme

# 1 AB Cuncumén

Sulfato Total (mg/l)  
Punto de Monitoreo Pozo 1AB Cuncumén abastecimiento agua Potable.

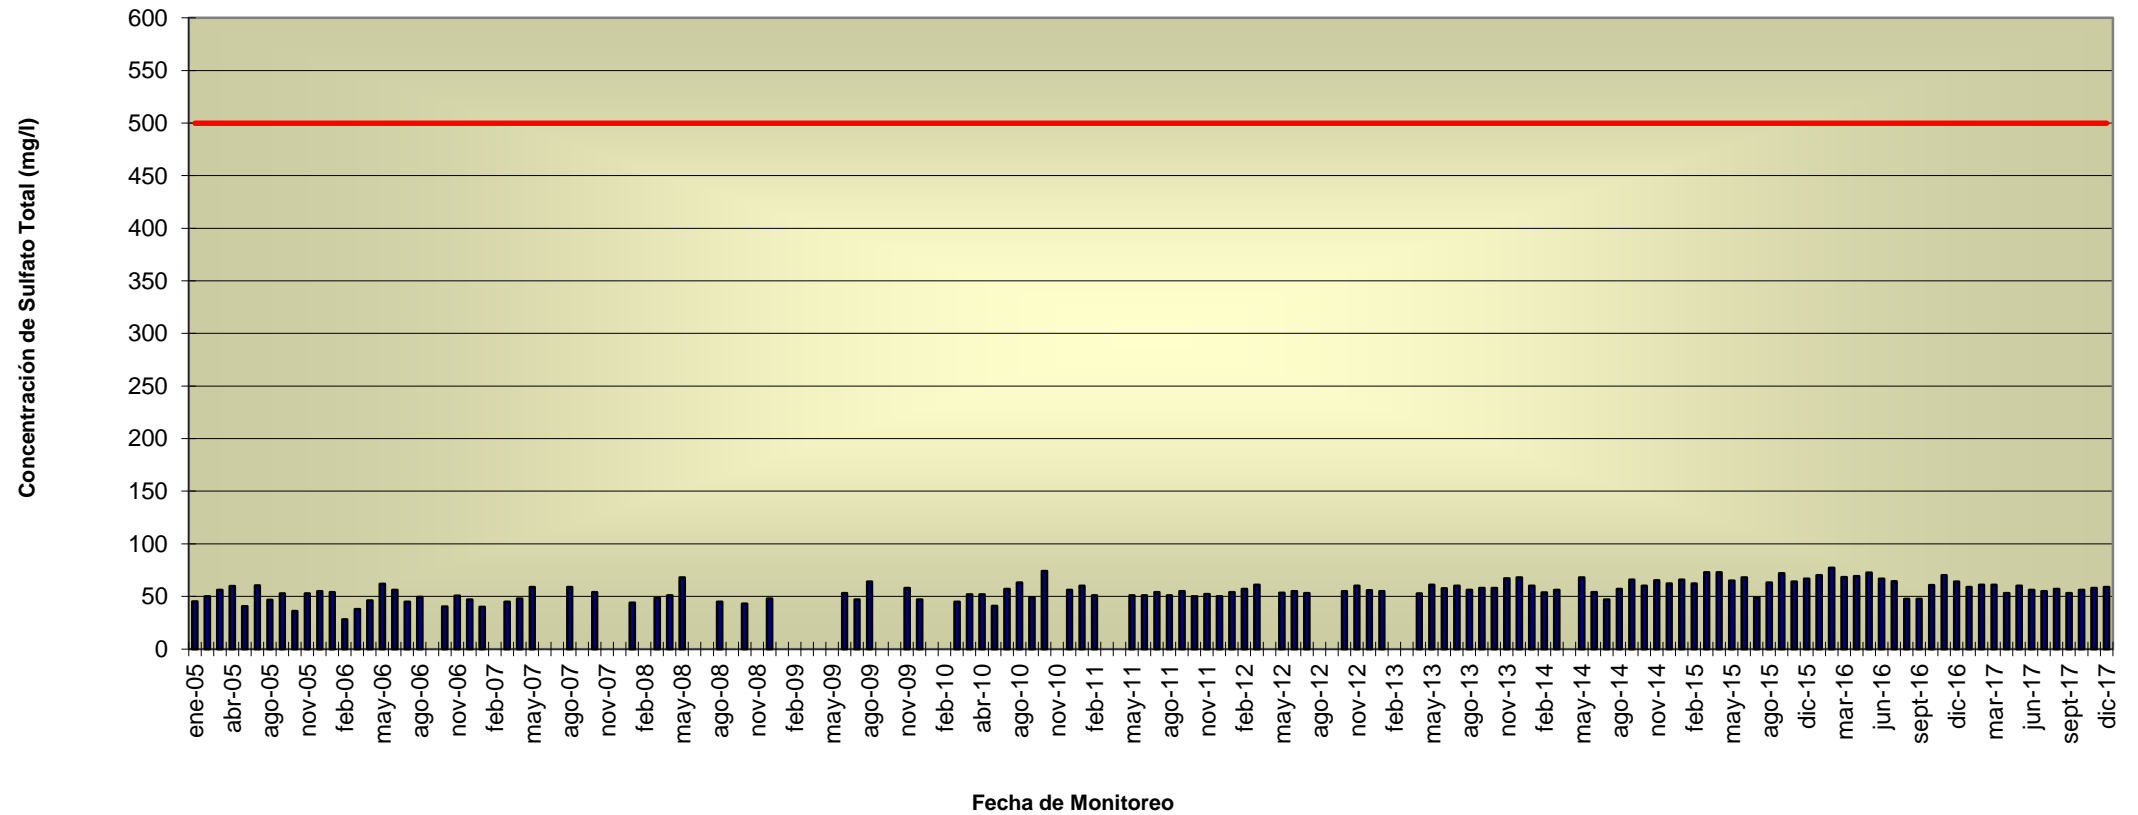

■ Concentración Sulfato (mg/l)


— Calidad Agua NCh409 Sulfato Total = 500 (mg/l)

# Monitoreo Agua Subterránea

SM 7-3

# SM 7-3

Cobre Total (mg/l)  
Punto de Monitoreo Pozo SM 7-3 Aguas Abajo Muro Tranque Mauro.

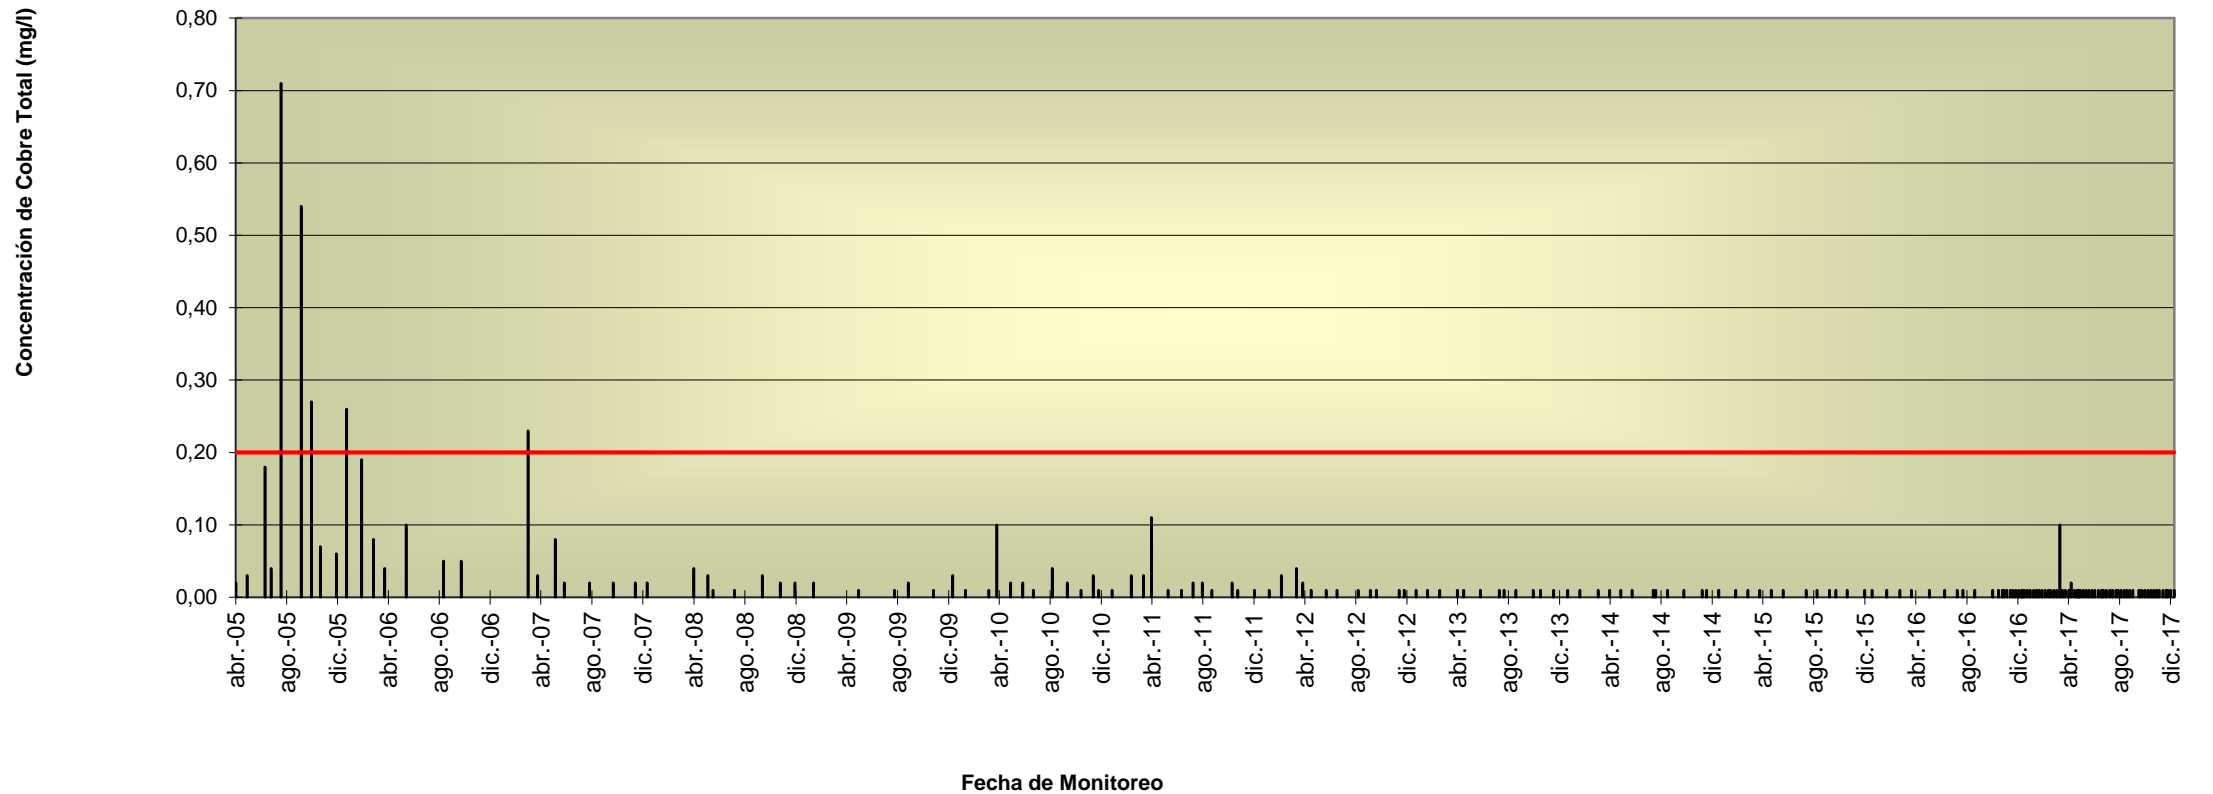


Concentración Cobre (mg/l)

Calidad Agua NCh1333 Cobre Total = 0,20 (mg/l)



# SM 7-3

Molibdeno Total (mg/l)  
Punto de Monitoreo Pozo SM 7-3 Aguas Abajo Muro Tranque Mauro.

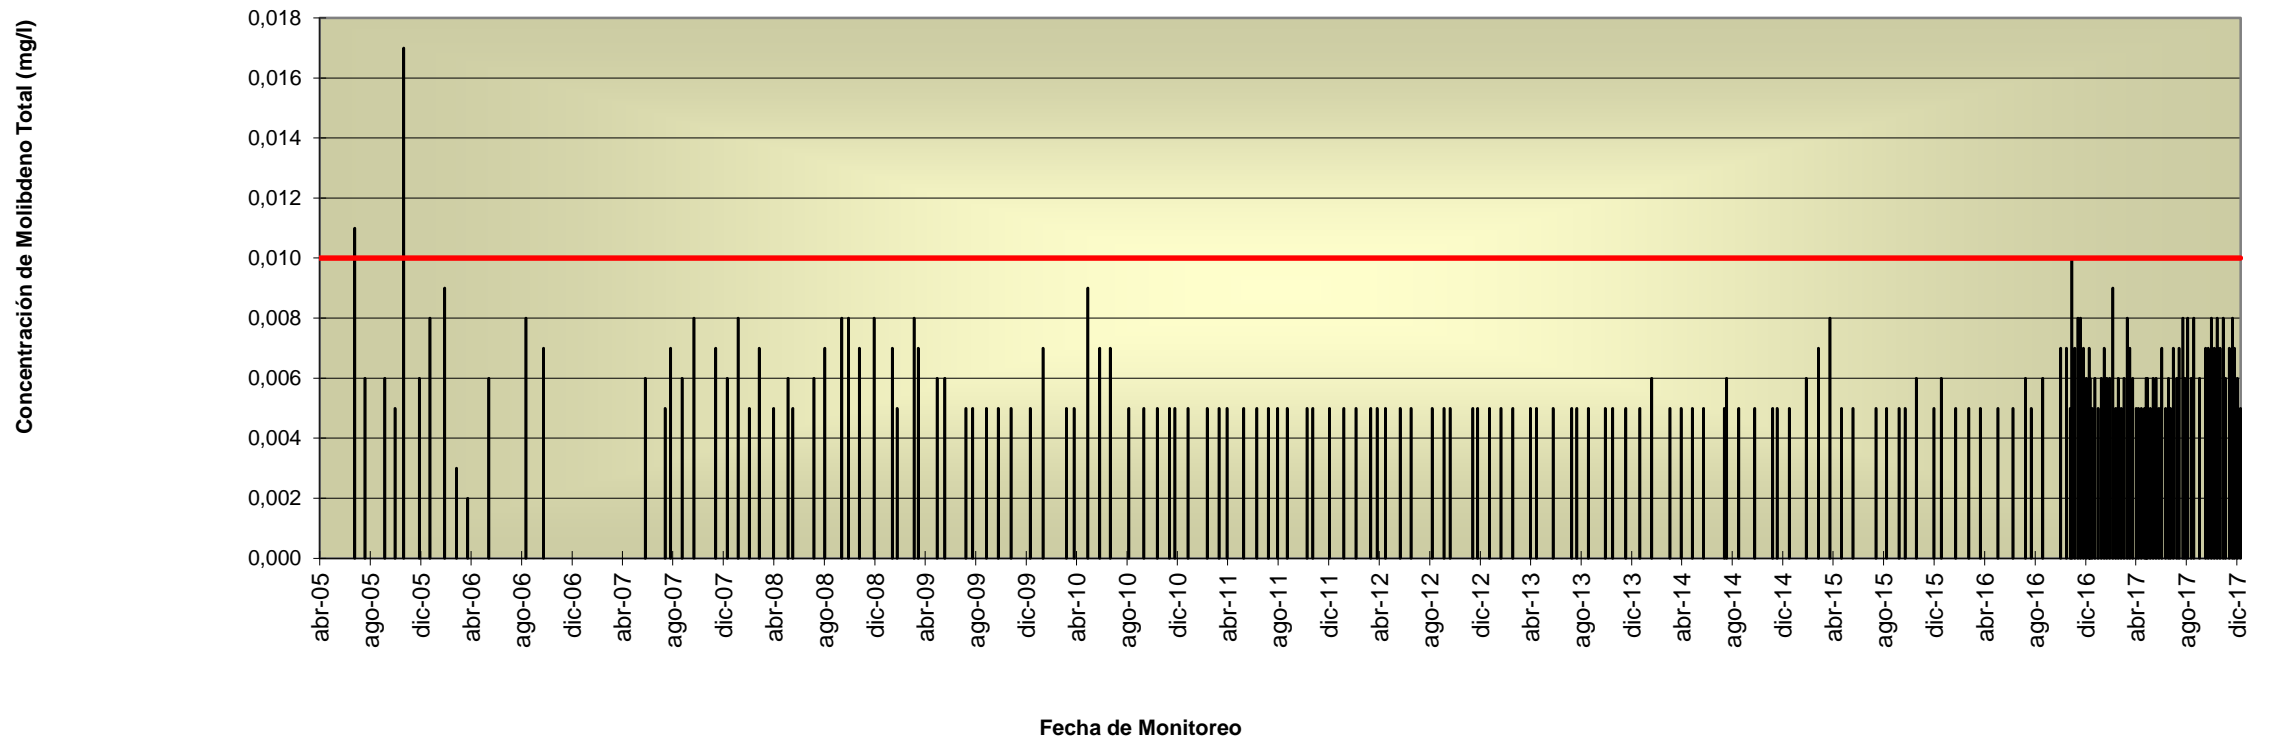


■ Concentración Molibdeno (mg/l)

— Calidad Agua NCh1333 Molibdeno Total = 0,01 (mg/l)

# SM 7-3

**Coliformes Fecales (NMP/100ml)**  
**Punto de Monitoreo Pozo SM 7-3 Aguas Abajo Muro Tranque Mauro.**

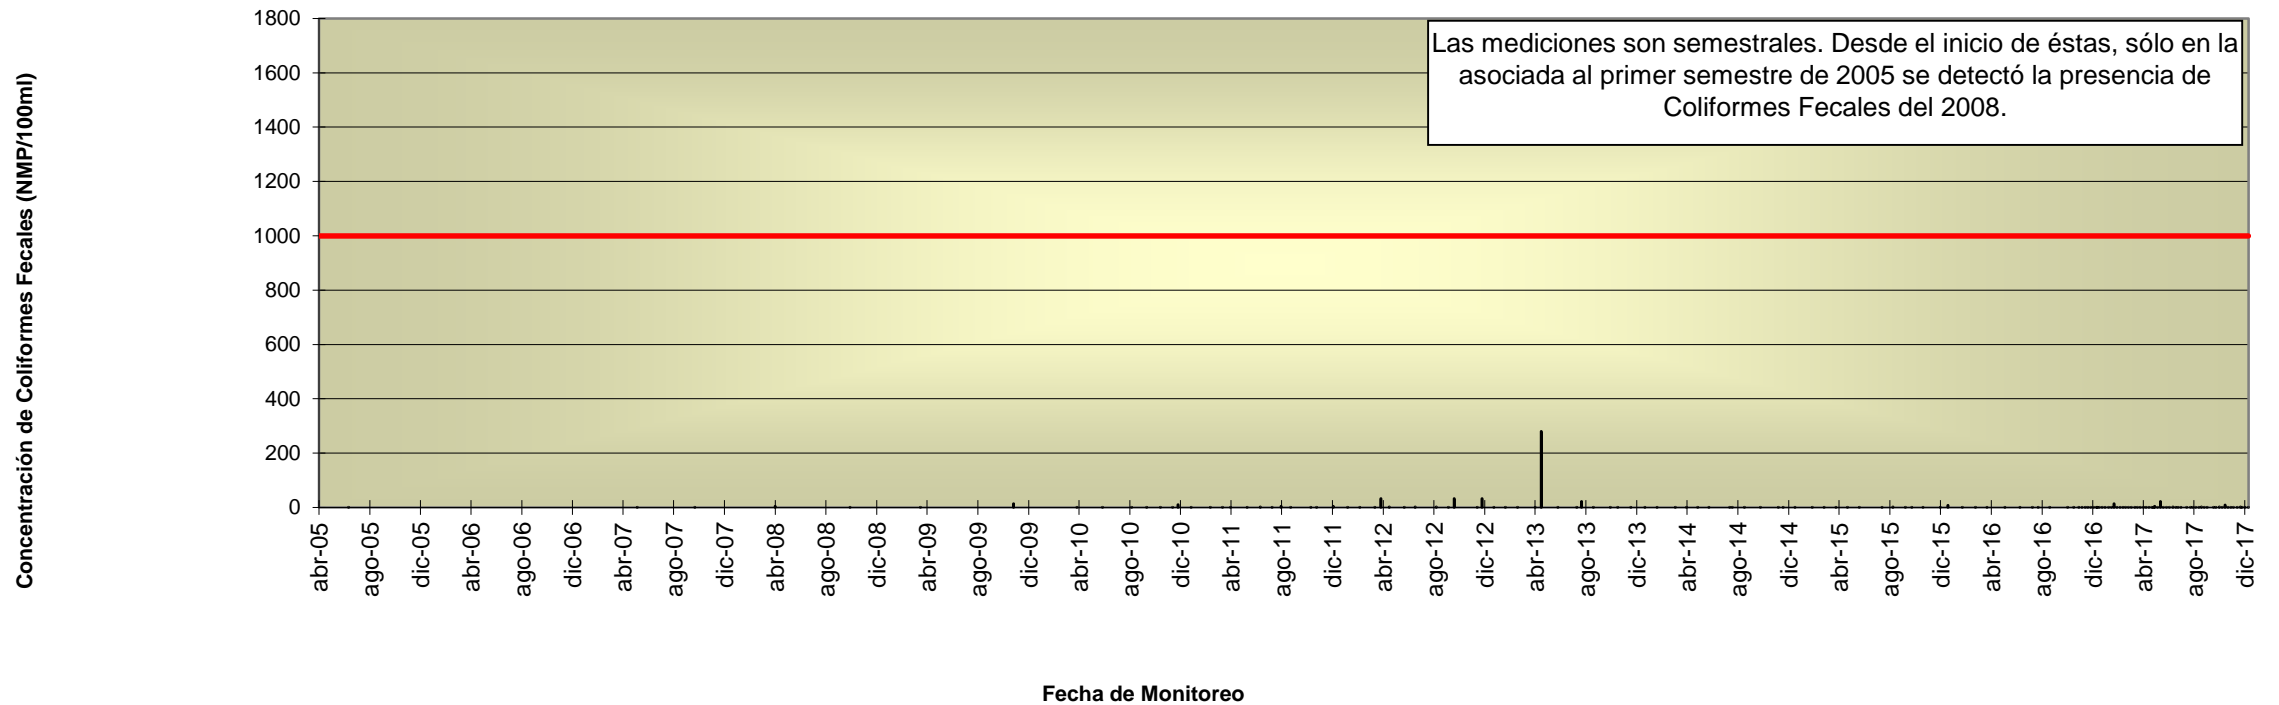


■ Concentración Coliformes Fecales (NMP/100 ml). Monitoreo Semestral

— Calidad Agua NCh1133 Coliformes Fecales = 1000 (NMP/100ml)

# SM 7-3


**Sulfato Total (mg/l)**  
**Punto de Monitoreo Pozo SM 7-3 Aguas Abajo Muro Tranque Mauro.**

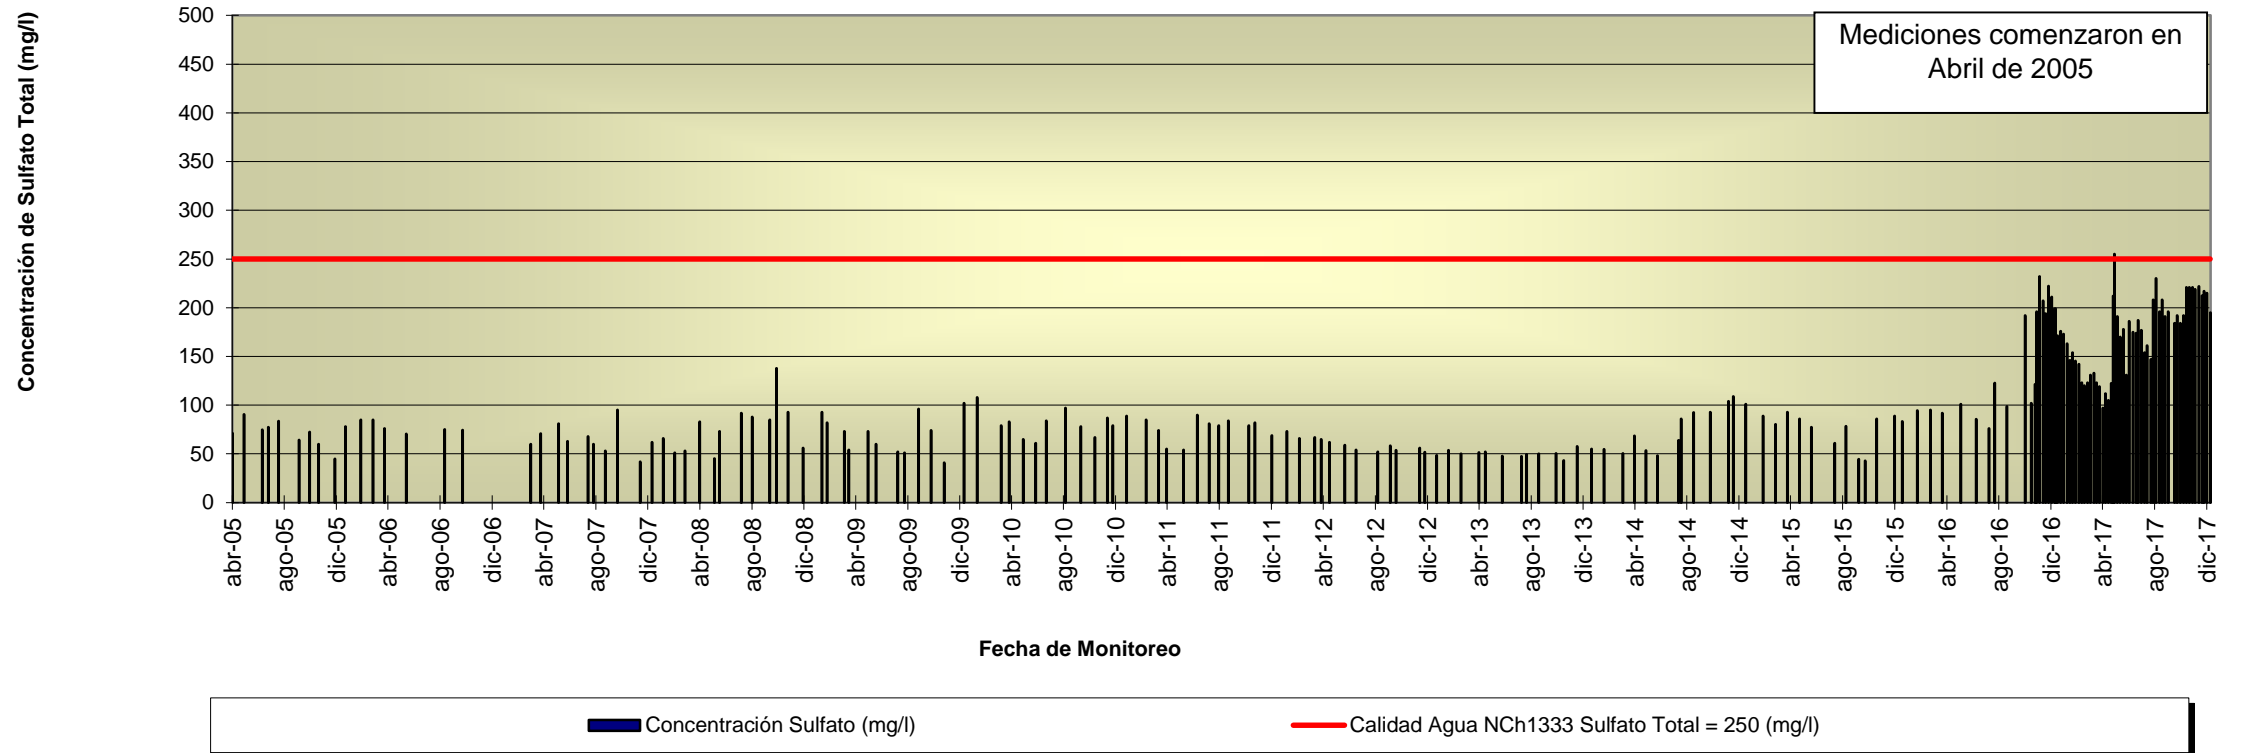

# Monitoreo Agua Subterránea


ABF19 Caimanes

# ABF19 Caimanes

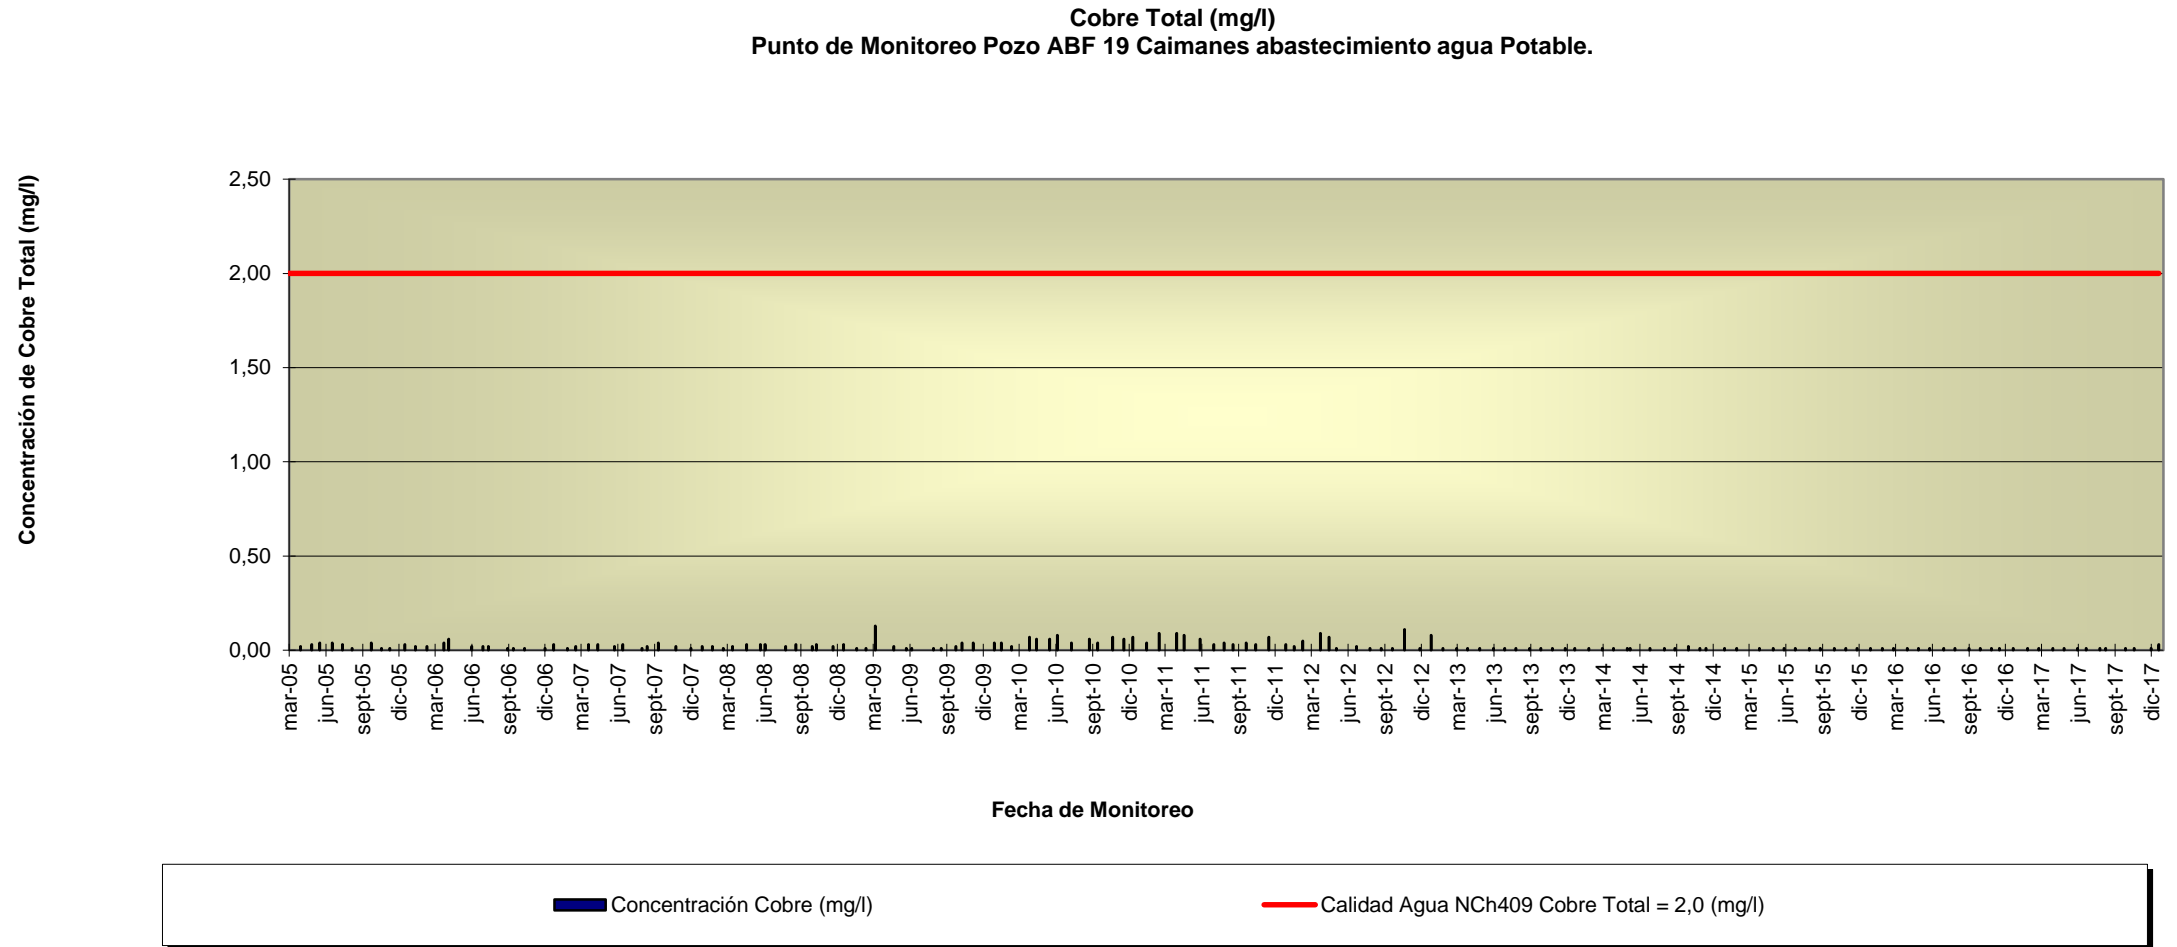


# ABF19 Caimanes

Molibdeno Total (mg/l)  
Punto de Monitoreo Pozo ABF 19 Caimanes abastecimiento agua Potable.

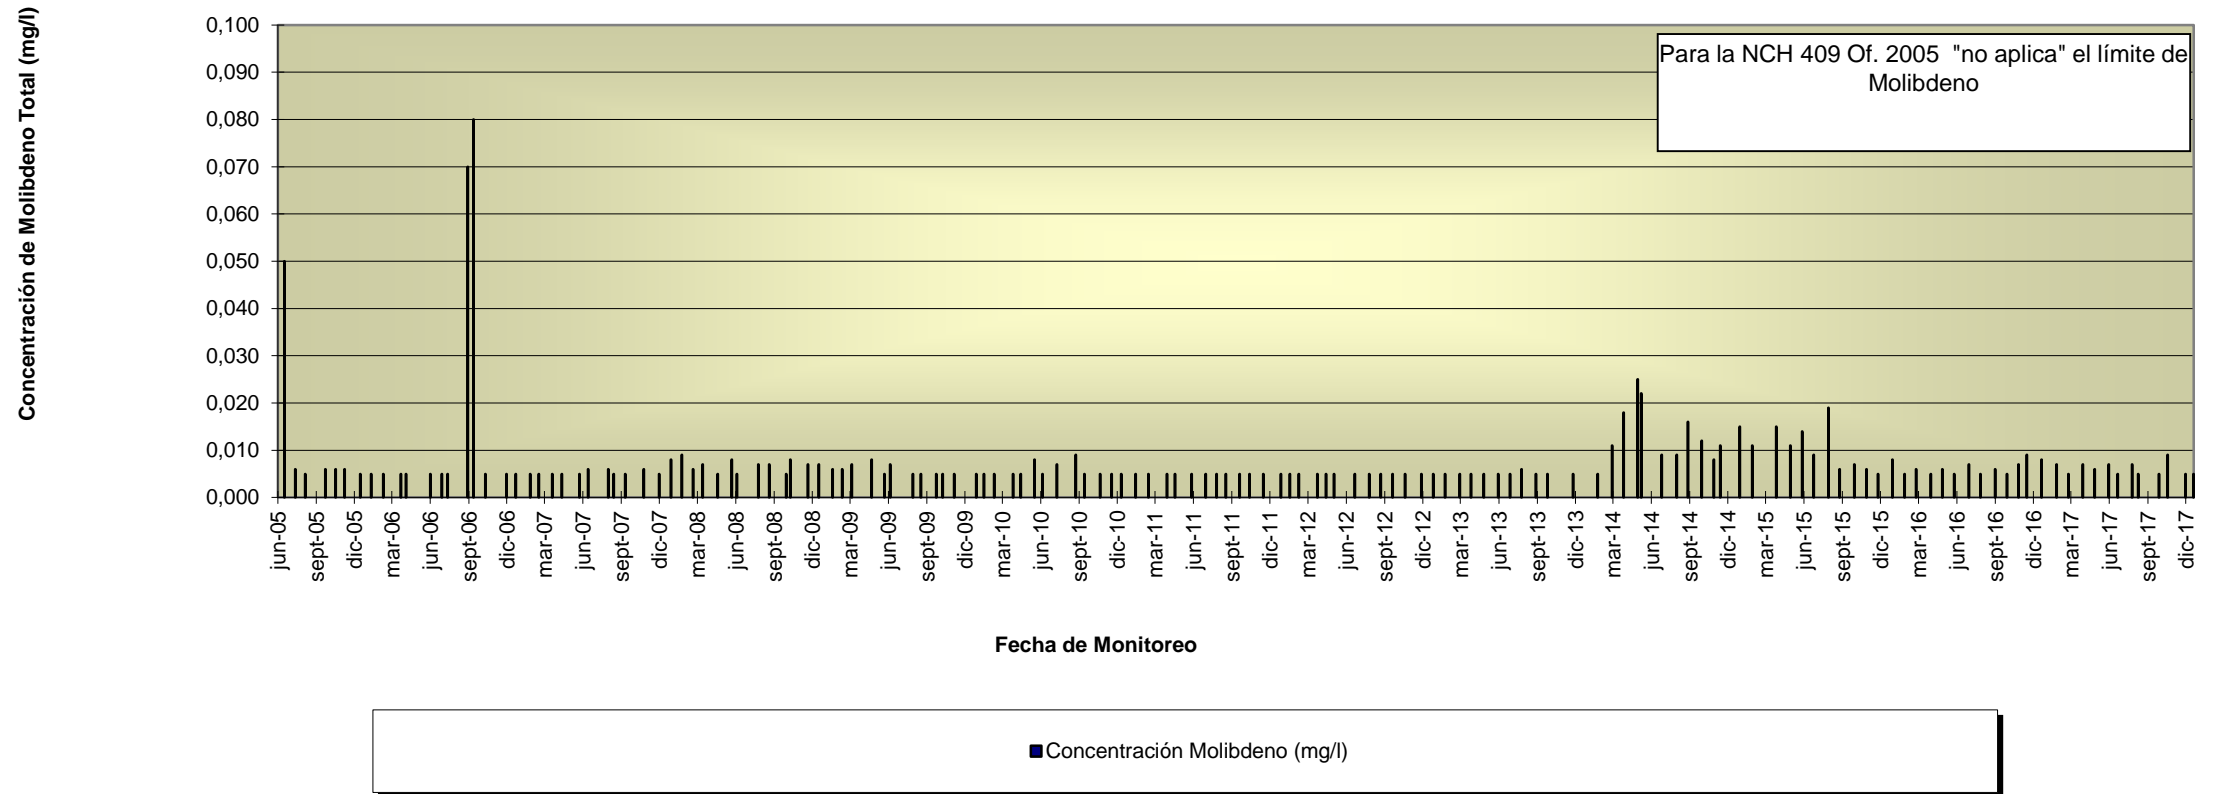

# ABF19 Caimanes

Coliformes Totales (NMP/100ml)  
Punto de Monitoreo Pozo ABF 19 Caimanes abastecimiento agua Potable.

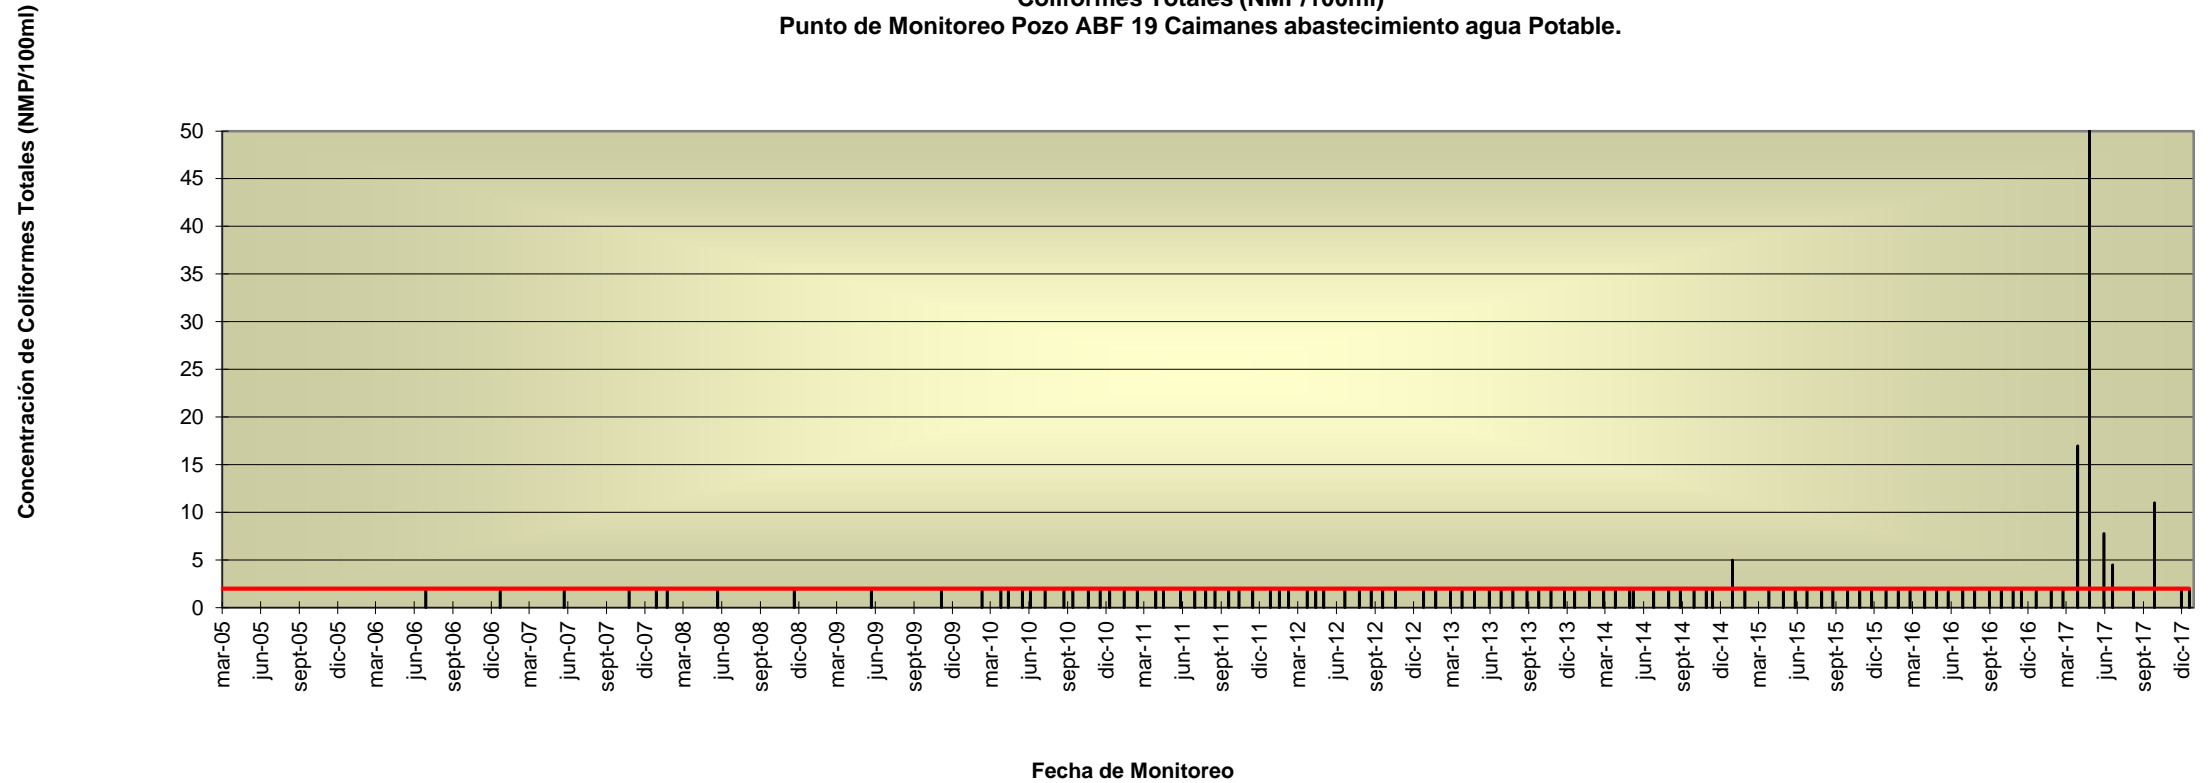


■ Concentración Coliformes Totales (NMP/100 ml).

— Calidad Agua NCh409 Coliformes Totales = Exenta (<2 NMP/100 ml) Sin Presencia de Grupo Coliforme

# ABF19 Caimanes

Monitoreo Calidad del Agua  
Valores Históricos Concentración de Sulfato Total (mg/l)  
Punto de Monitoreo Pozo ABF 19 Caimanes abastecimiento agua Potable.

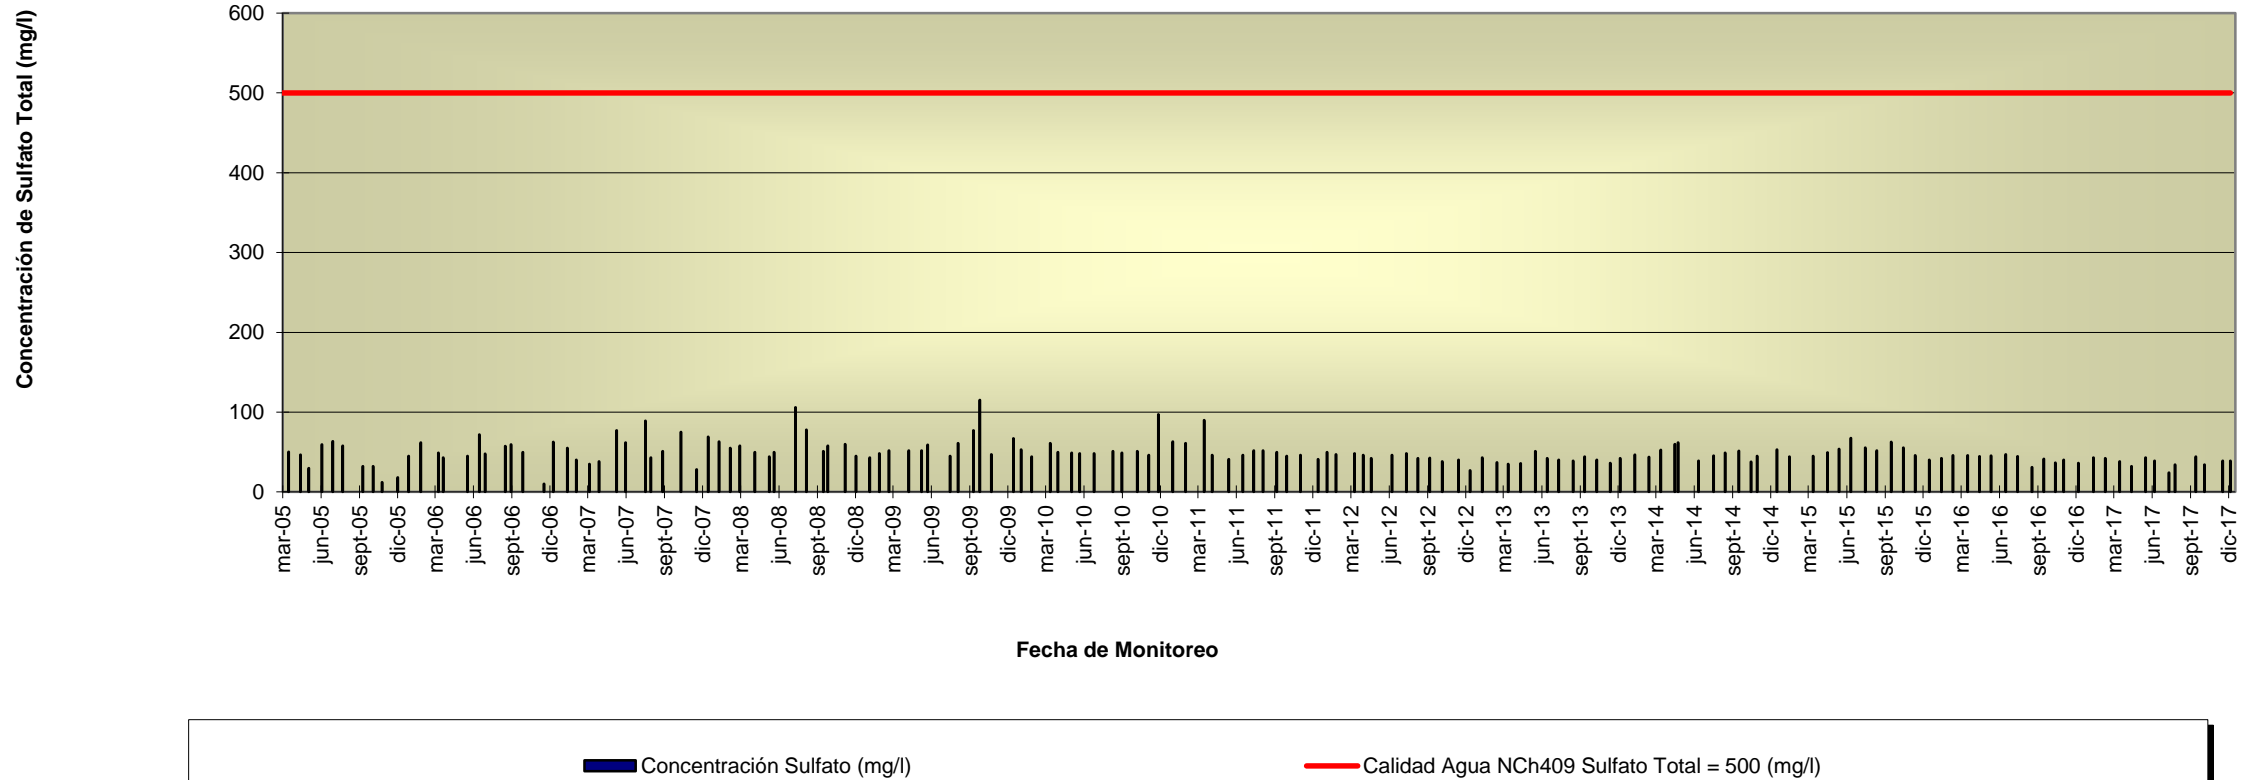




# ABF19 Caimanes

Concentración de Coliformes Fecales (NMP/100ml)

Coliformes Fecales (NMP/100ml)  
Punto de Monitoreo Pozo ABF 19 Caimanes abastecimiento agua Potable.

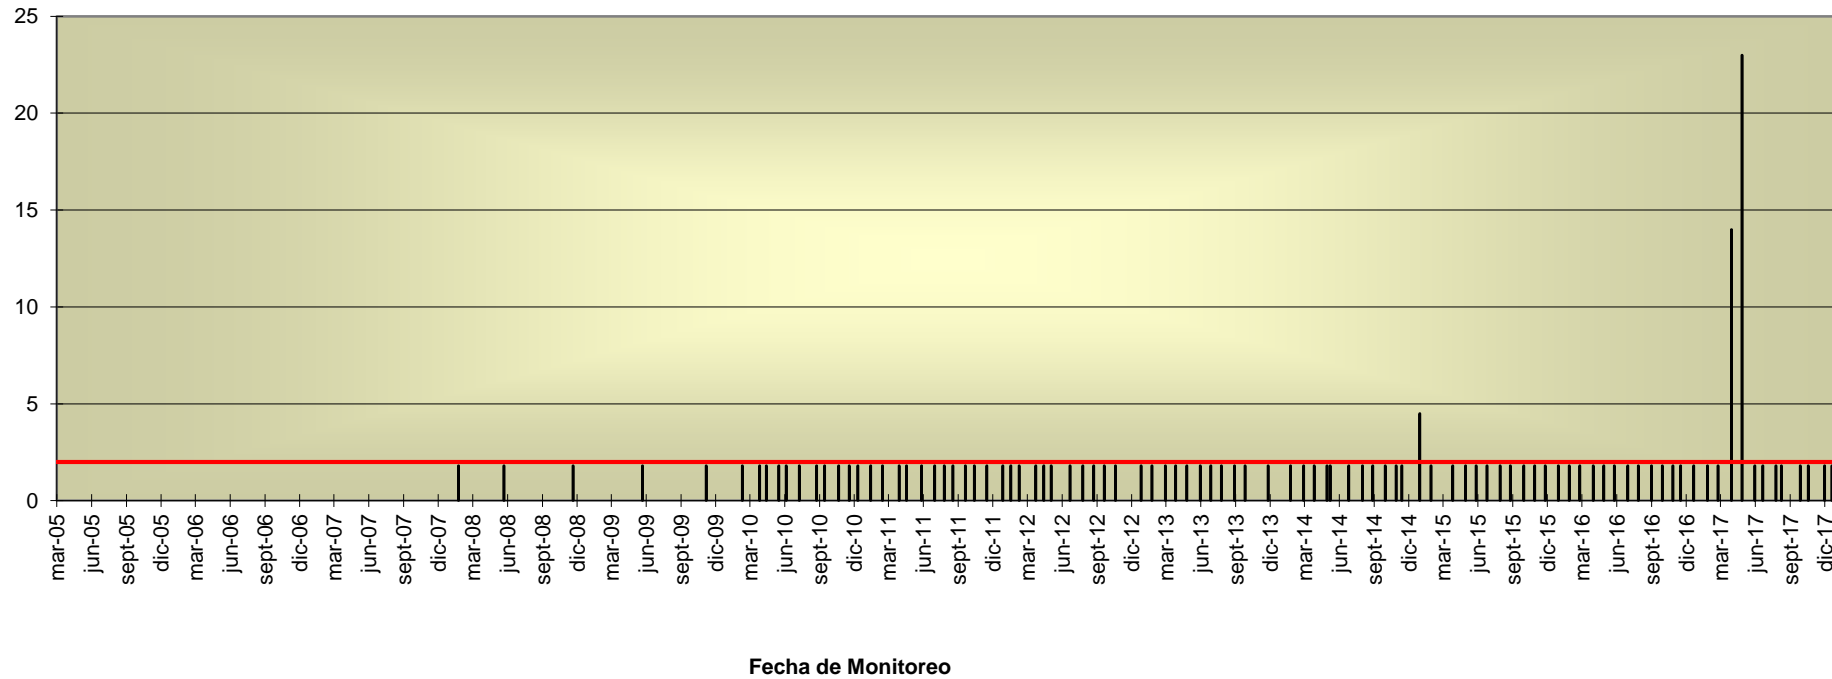

■ Concentración Coliformes Fecales (NMP/100 ml).

— Calidad Agua NCh409 Coliformes Fecales = Sin Presencia de Grupo Coliforme